



화장품 중 배합금지성분 분석법 가이드라인(민원인 안내서)

2017. 9.



식품의약품안전처

식품의약품안전평가원

의료제품연구부 화장품연구팀

지침서 · 안내서 제 · 개정 점검표

명칭	화장품 중 배합금지 성분 분석법 가이드라인(민원인 안내서)
----	----------------------------------

아래에 해당하는 사항에 체크하여 주시기 바랍니다.

등록대상 여부	☐ 이미 등록된 지침서 · 안내서 중 동일 · 유사한 내용의 지침서 · 안내서가 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 기존의 지침서 · 안내서의 개정을 우선적으로 고려하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 동 지침서 · 안내서의 제정이 필요한 경우 그 사유를 아래에 기재해 주시기 바랍니다. (사유 : _____)	
	☐ 법령(법 · 시행령 · 시행규칙) 또는 행정규칙(고시 · 훈령 · 예규)의 내용을 단순 편집 또는 나열한 것입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 단순한 사실을 대외적으로 알리는 공고의 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 1년 이내 한시적 적용 또는 일회성 지시 · 명령에 해당하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 외국 규정을 번역하거나 설명하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 신규 직원 교육을 위해 법령 또는 행정규칙을 알기 쉽게 정리한 자료입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
☞ 상기 사항 중 어느 하나라도 '예'에 해당되는 경우에 지침서 · 안내서 등록 대상이 아닙니다. 지침서 · 안내서 제 · 개정 절차를 적용하실 필요는 없습니다.		
지침서 · 안내서 구분	☐ 내부적으로 행정사무의 통일을 기하기 위하여 반복적으로 행정사무의 세부기준이나 절차를 제시하는 것입니까? (공무원용)	☐ 예(☞지침서) ☒ 아니오
	☐ 대내외적으로 법령 또는 고시 · 훈령 · 예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것입니까? (민원인용)	☒ 예(☞안내서) ☐ 아니오
기타 확인 사항	☐ 상위 법령을 일탈하여 새로운 규제를 신설 · 강화하거나 민원인을 구속하는 내용이 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 상위법령 일탈 내용을 삭제하시고 지침서 · 안내서 제 · 개정 절차를 진행하시기 바랍니다.	

상기 사항에 대하여 확인하였음.

2017년 9월 29일

담당자
확 인(부서장)

최용규
최기환

이 안내서는 화장품 사용한도 성분 분석법에 대하여 알기 쉽게 설명하거나 식품의약품안전처의 입장을 기술한 것입니다.

본 안내서는 대외적으로 법적 효력을 가지는 것이 아니므로 본문의 기술방식 ('~하여야 한다' 등)에도 불구하고 민원인 여러분께서 반드시 준수하셔야 하는 사항이 아님을 알려드립니다. 또한, 본 안내서는 2016년 11월 15일 현재의 과학적·기술적 사실 및 유효한 법규를 토대로 작성되었으므로 이후 최신 개정 법규 내용 및 구체적인 사실관계 등에 따라 달리 적용될 수 있음을 알려드립니다.

※ "민원인 안내서"란 대내외적으로 법령 또는 고시·훈령·예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것(식품의약품안전처 지침서등의 관리에 관한 규정 제2조)

※ 본 안내서에 대한 의견이나 문의사항이 있을 경우 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 화장품연구팀에 문의하시기 바랍니다.

전화번호: 043-719-4853

팩스번호: 043-719-4850

「화장품 중 배합금지 성분 분석법 가이드라인(민원인 안내서)」 개정

1. 개정 이유

식품의약품안전평가원은 화장품법 제5조 및 제15조에 따라 부정·불량 화장품의 제조·판매 방지 및 유통 화장품의 품질 향상을 위하여 화장품에 사용할 수 없는 원료의 분석법에 대한 연구 사업을 지속적으로 수행하여 왔습니다. 이 연구결과를 토대로 「화장품 중 배합금지 성분 분석법 가이드라인」을 개정하여 국내 유통 화장품의 품질 및 안전성 확보에 기여하고자 합니다.

2. 주요 내용

가. 미녹시딜, 시프로플로사신 분석법 추가

목 차

I . 서론	1
II . 각조	2
1. 1,4-디옥산 (1,4-Dioxane)	2
2. 벤조일퍼옥사이드 (Benzoylperoxide)	5
3. 벤젠 (Benzene)	7
4. 글루코코르티코이드 (Glucocorticoid)	10
5. 안티몬 (Antimony)	37
6. 카드뮴 (Cadmium)	39
7. 포름알데하이드 (Formadehyde)	41
8. 프탈레이트류 (Phthalates)	44
9. 사프롤 (Safrole)	49
10. 디에틸렌글리콜 (Diethylene glycol)	51

목 차

11. 디클로로펜 (Dichlorophene)	53
12. N-니트로소디에탄올아민 (N-Nitrosodiethanolamine)	55
13. 몰리네이트 (Molinate), 헵타클로르 (Heptachlor), 펜치온 (Fenthion), 마이클로부타닐 (Myclobutanil), 페나리몰 (Fenarimol)	57
14. 디페닐아민 (Diphenylamine), 빈클로졸린 (Vinclozoline), 알드린 (Aldrin), 디엘드린 (Dieldrin), 캡타폴 (Captafol)	62
15. 카바릴 (Carbaryl)	67
16. 비스페놀 A (Bisphenol A)	70
17. 아세토나이트릴 (Acetonitrile)	72
18. 자일렌 (Xylene)	75
19. 6가 크롬 (Hexavalent Chromium)	78
20. 미녹시딜	81
21. 시프로플로사신	84

I. 서론


1. 화장품 안전기준 등에 관한 규정(식약처고시 제2017-50호)에 따라 화장품 제조 시 사용할 수 없는 원료가 지정되어 있다.
2. 화장품에 사용할 수 없는 원료의 검출 여부를 확인하기 위한 분석법을 제시함으로써 화장품 제조·수입·판매업자 및 관련 검사기관의 화장품 품질관리에 도움을 주고자 한다.
3. 이 가이드라인의 분석조건에 따라 분석할 때 분리에 방해를 주는 성분이 함유된 제품의 경우에는 분석조건을 재조정하여 검증할 필요가 있다.
4. 이 가이드라인은 법적 강제력이 없으며, 과학적으로 검증된 타당한 방법인 경우 이 방법을 대신하여 사용할 수 있다.

II. 각 조

1. 1,4-디옥산 (1,4-Dioxane)

가. 성분개요

- 분자식 : $C_4H_8O_2$
- 분자량 : 88.11
- 구조식 :



- CAS 번호 : 123-91-1
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

나. 시험방법


시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 황산나트륨용액(20→100) 1.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 1,4-디옥산 표준품을 물로 희석하여 0.0125, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 mg/mL의 액으로 한 후, 각 액 50.0 μ L씩을 정확하게 취하여 각각에 폴리에틸렌글리콜 400 약 1.0 g 및 황산나트륨용액(20→100) 1.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법의 절대검량선법에 따라 시험한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.

< 조작조건 >


헤드스페이스	
- 주입량(루프)	1 mL
- 바이알 평형온도	95 °C
- 루프온도	110 °C
- 주입라인 온도	120 °C

- 바이알 퍼지압력	20 psi
- 바이알 평형시간	30 분
- 바이알 퍼지시간	0.5 분
- 루프 채움시간	0.3 분
- 루프 평형시간	0.05 분
- 주입시간	1 분
가스크로마토그래피	
- 칼럼	안지름 약 0.32 mm, 길이 약 60 m인 관에 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌옥스를 실란 처리한 500 μ m의 기체크로마토그래프용 규조토에 피복한 것을 충전한다
- 오븐온도	50 $^{\circ}$ C(2분) $\rightarrow$ 10 $^{\circ}$ C/분 $\rightarrow$ 160 $^{\circ}$ C
- 주입모드	스플릿 (10:1)
- 운반기체	헬륨
- 유량	1,4-디옥산의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다
검출기	질량분석기
- 인터페이스온도	240 $^{\circ}$ C
- 이온소스온도	230 $^{\circ}$ C
- 스캔범위	40 ~ 200 amu
- 질량분석기모드	선택이온(SIM)모드 (88, 58, 43 m/z),

다. 크로마토그램

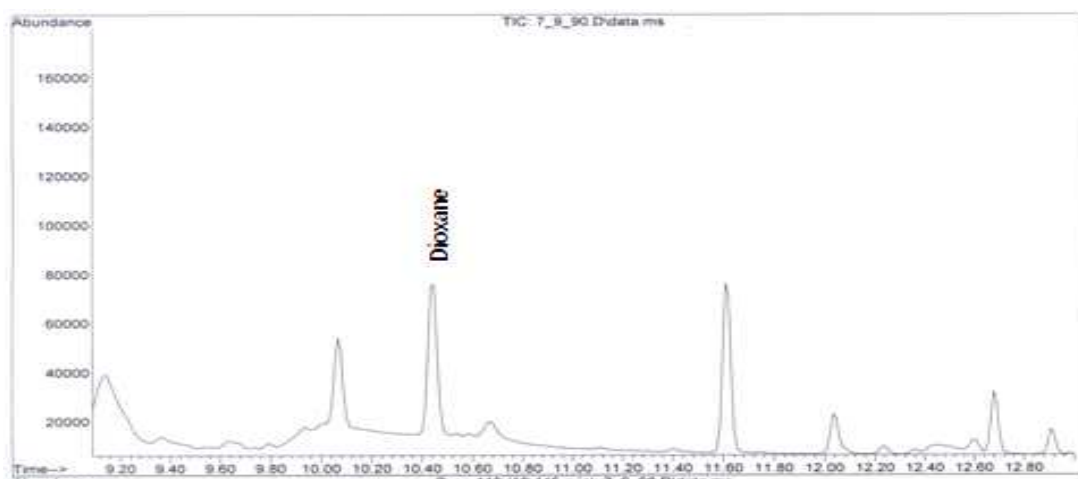

<가스크로마토그래프 크로마토그램>

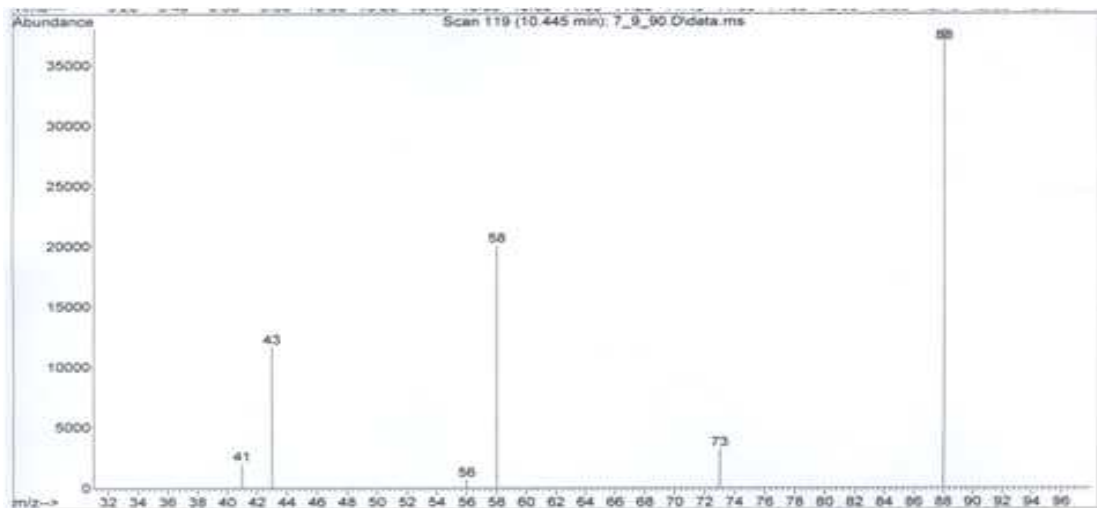

<질량 스펙트럼>

라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. S, C, Rastogi, : Headspace analysis of 1,4- dioxane in products containing polyethoxylated surfactants bu GC-MS, *Chromatographia*, 29, 441-445. 1990
3. Carl, Isaacson., Thomas k, G, Mohr., Jennifer, A, Field, : Quantitative determination of 1,4-dioxane and tetrahydrofuran in groundwater by solid phase extraction GC/MS/MS, *Environ Sci Technol*, 40, 7305-7311, 2006
4. Costin, C, Camarsu., Maria, Mezei, Szuts., Grabor, Bertok, Varga, : Residual solvents determination in pharmaceutical products by GC-HS and GC-MS-SPME, *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 18, 623-638, 1998
5. Sadao, Nakamura., Shigeki, Daishima, : Simultaneous determination of 22 volatile organic compounds, methyl-tert-butyl ether, 1,4-dioxane, 2-methylisoborneol and geosmin in water by headspace solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry, *Analytica Chimica Acta*, 548, 79-85, 2005


2. 벤조일퍼옥사이드 (Benzoylperoxide)

가. 성분개요

- 분자식 : $C_{14}H_{10}O_4$

- 분자량 : 242.23

- 구조식 :



- CAS 번호 : 94-36-0

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료


나. 시험방법

시료 약 2.0 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 1시간 동안 초음파를 켜서 균질 혼합하고 아세토니트릴을 넣어 20.0 mL로 한 것을 여과하여 검액으로 한다. 따로 벤조일 퍼옥사이드 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 1000 ppm(1000 μ g/mL)으로 만든 다음 이 액 일정량을 취하여 0.1, 0.5, 1, 5, 10 ppm 농도로 한 것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 약 10 μ L 씩을 가지고 다음 조작조건으로 액체크로마토그래프 절대검량선법에 따라 시험한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.

< 조작조건 >

칼럼	Xterra MS C ₁₈ (5 μ m, 4.6 x 250 mm)
이동상	물 : 아세토니트릴 혼합액 (45 : 55)
유속	1.0 mL/min
시료주입량	10 μ L
검출기(파장)	자외부흡광광도계 (UV 255 nm)

다. 크로마토그램

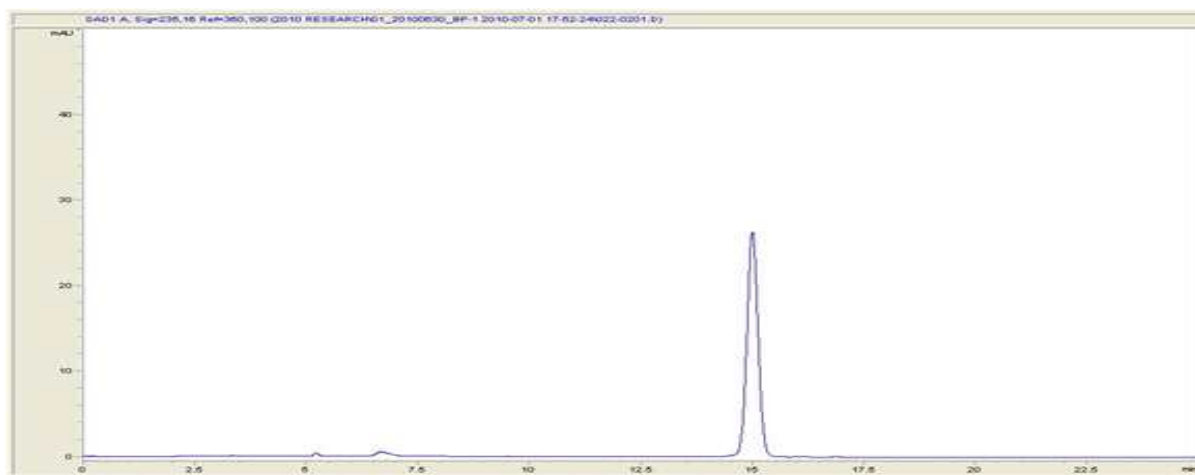

<액체크로마토그래프 크로마토그램>

라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 중 배합금지 및 배합한도 성분의 분석법 확립 및 유연물질 안전관리 기준 국제화, 2010
3. A, I, Saiz., G, D, Manrique., R, Fritz, : Determination of Benzoyl peroxide and Benzoic acid levels by HPLC during Wheat flour bleaching process, *J Agric Food chem*, 49, 98-102, 2001
4. Yukiko, Abe, Onishi., Chikako, Yomota., Naoki, Sugimoto, : Determination of benzoyl peroxide and benzoic acid in wheat flour by high-performance liquid chromatography and its identification by high performance liquid chromatography mass spectrometry, *Journal of Chromatography A*, 1040, 209-214, 2004


3. 벤젠 (Benzene)

가. 성분개요

- 분자식 : C_6H_6

- 분자량 : 78.11

- 구조식 :



- CAS 번호 : 71-43-2

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

나. 시험방법


시료 약 0.5 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드(DMF)를 넣어 3.0 mL로 한 다음 10분간 원심분리(3000 rpm, 4 °C)하고 상층액 1.0 mL 취하여 검액으로 한다. 따로 벤젠 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드를 넣어 20.0 mL로 한 다음 이 액 2.0 mL 취하고 디메틸포름아미드를 넣어 20.0 mL로 한 것을 표준원액으로 한다. 이 액 일정량씩을 취하여 디메틸포름아미드를 넣어 100.0 mL로 하여 1, 2, 5, 10, 20, 40 ppm 농도로 한 것을 검량선용 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 약 1.0 mL를 헤드스페이스용 시료도입장치를 써서 고성능질량분석계가 장착된 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위를 조정할 수 있으며 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석배수 또한 조정할 수 있다.

※ 적용대상 : 네일에나멜


< 조작조건 >

헤드스페이스	
-인큐베이션 온도	80 °C
-인큐베이션 시간	2100초
-교반 속도	500 rpm,
-주입부 온도	90 °C
가스크로마토그래피	
-칼럼	PE-WAX(60mX0.25mm, 0.5μm)
-오븐온도	80 °C(5분) → 15 °C/분 → 200 °C(12분)
-주입구온도	180 °C
-주입모드	스플릿 (20:1)
- 운반기체(유속)	헬륨 (1 mL/min)
- 분석 시간	25 분
- 검출 시간	6.67 분
검출기	질량분석기(Quadrupole, 150 °C)
- 인터페이스온도	280 °C
- 이온소스온도	230 °C
- 스캔범위	40 ~ 100 amu
- 질량분석기모드	선택이온(SIM)모드 (51(16), 77(24), 78(100) m/z), solvent delay : 3.5 분

다. 크로마토그램

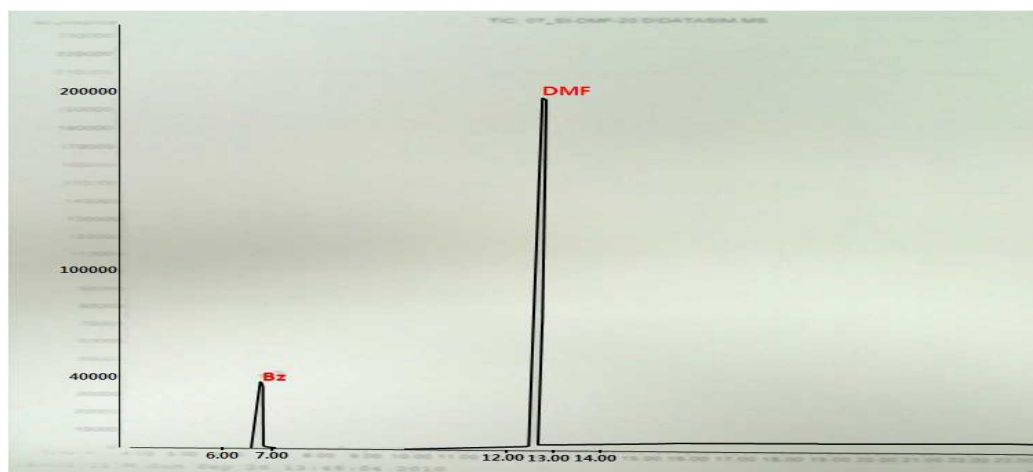

<가스크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램>

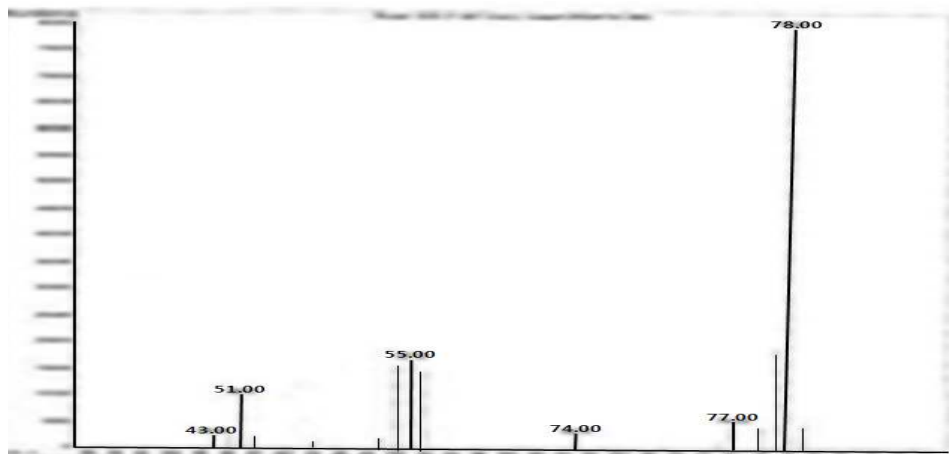

<질량 스펙트럼>

라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. Jie, J. I., Chunhui, Deng., Wenwen, Shen., Xiangmib, Zhang, : Field analysis of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene in water by portable gas chromatography microflame ionization detector combined with headspace solid phase microextraction, *Talanta*, 69, 894-899, 2006
3. Helena, Jurdakova., Rohert, Kubinec., Maria, Jurcisinova., Zofia, Krkosova., Jaroslar, Blasko., Ivan, Ostrovsky., Ladislav, Sojak, : Gas chromatography analysis of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes using newly designed needle trap device in aqueous samples, *Journal of Chromatography A*, 1194, 161-164, 2008

4. 글루코코르티코이드


가. 성분개요 (영문명 순)

1) 암시노나이드 (amicinonide)

- 분자식 : $C_{28}H_{35}FO_7$

- 분자량 : 502.57

- 구조식 :



- CAS 번호 : 51022-69-6


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

2) 베클로메타손 (beclomethasone)

- 분자식 : $C_{22}H_{29}ClO_5$

- 분자량 : 408.92

- 구조식 :



- CAS 번호 : 4419-39-0


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

3) 21-초산베클로메타손 (beclomethasone-21-acetate)

- 분자식 : $C_{24}H_{31}ClO_6$

- 분자량 : 450.96

- 구조식 :

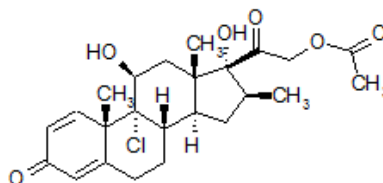

- CAS 번호 : 4735-64-2


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

4) 17-프로피온산베클로메타손 (beclomethasone-17-propionate)

- 분자식 : $C_{25}H_{33}ClO_6$

- 분자량 : 464.98

- 구조식 :

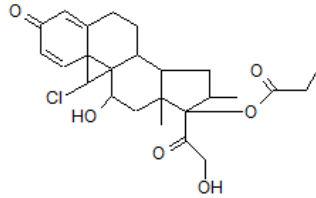

- CAS 번호 : 5534-18-9


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

5) 21-프로피온산베클로메타손 (beclomethasone-21-propionate)

- 분자식 : $C_{25}H_{33}ClO_6$

- 분자량 : 464.98

- 구조식 :

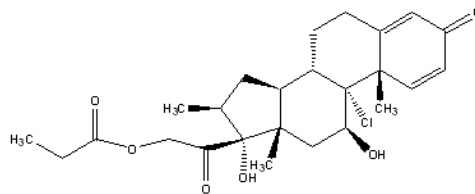

- CAS 번호 : 69224-79-9


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

6) 21-헤미호박산베클로메타손 (beclomethasone-21-hemisuccinate)

- 분자식 : $C_{26}H_{33}ClO_8$

- 분자량 : 508.988

- 구조식 :

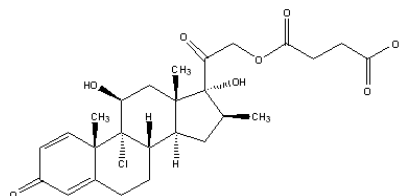

- CAS 번호 : -


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

7) 17, 21-디프로피온산베클로메타손 (beclomethasone-dipropionate)

- 분자식 : $C_{28}H_{37}ClO_7$

- 분자량 : 521.042

- 구조식 :

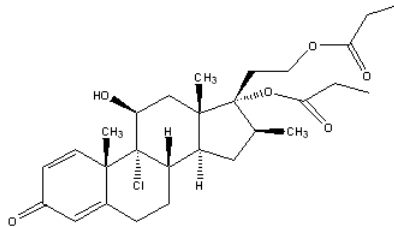

- CAS 번호 : 5534-09-8


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

8) 베타메타손 (betamethasone)

- 분자식 : $C_{22}H_{29}FO_5$

- 분자량 : 392.461

- 구조식 :

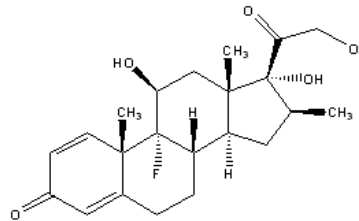

- CAS 번호 : 378-44-9


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

9) 21-초산베타메타손 (betamethasone-21-acetate)

- 분자식 : $C_{24}H_{31}FO_6$

- 분자량 : 434.50

- 구조식 :

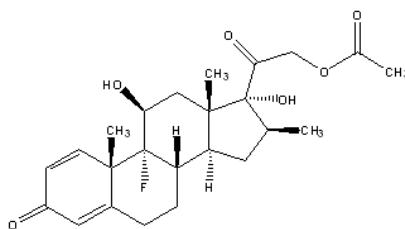

- CAS 번호 : 987-24-6


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

10) 17-길초산베타메타손 (betamethasone-17-valerate)

- 분자식 : $C_{27}H_{37}FO_6$

- 분자량 : 476.58

- 구조식 :

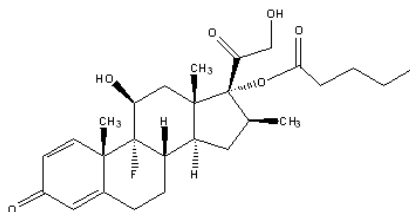

- CAS 번호 : 2152-44-5


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

11) 21-길초산베타메타손 (betamethasone-21-valerate)

- 분자식 : $C_{27}H_{37}FO_6$

- 분자량 : 476.58

- 구조식 :

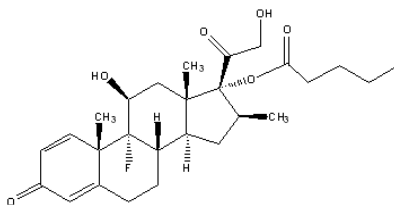

- CAS 번호 : 2240-28-0


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

12) 21-헤미호박산베타메타손 (betamethasone-21-hemisuccinate)

- 분자식 : $C_{26}H_{33}FO_8$

- 분자량 : 492.53

- 구조식 :

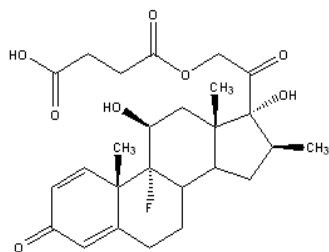

- CAS 번호 : 27297-42-3


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

13) 17, 21-디프로피온산베타메타손 (betamethasone-dipropionate)

- 분자식 : $C_{28}H_{37}FO_7$

- 분자량 : 504.59

- 구조식 :

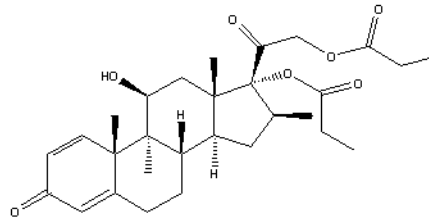

- CAS 번호 : 5534-9-8


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

14) 부데소니드 (budesonide)

- 분자식 : $C_{25}H_{34}O_6$

- 분자량 : 430.53

- 구조식 :

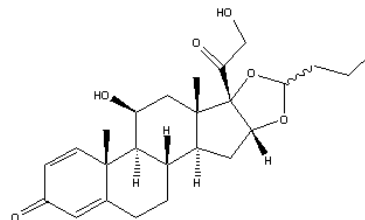

- CAS 번호 : 51333-22-3


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

15) 17-프로피온산클로베타솔 (clobetasol-17-propionate)

- 분자식 : $C_{25}H_{32}ClFO_5$

- 분자량 : 466.98

- 구조식 :

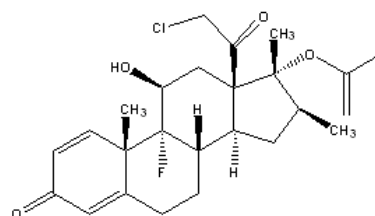

- CAS 번호 : 25122-41-2


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

16) 클로베타손 부티레이트 (clobetasone butyrate)

- 분자식 : $C_{26}H_{32}ClFO_5$

- 분자량 : 478.98

- 구조식 :

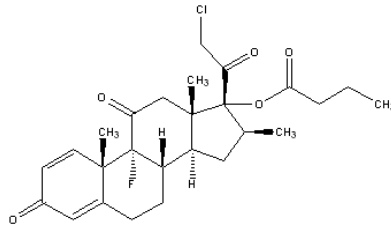

- CAS 번호 : 25122-57-0


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

17) 21-초산코르티손 (cortisone-21-acetate)

- 분자식 : $C_{23}H_{30}O_6$

- 분자량 : 402.48

- 구조식 :

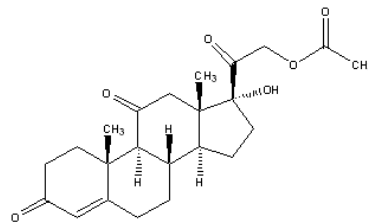

- CAS 번호 : 50-04-4


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

18) 덱사메타손 (dexamethasone)

- 분자식 : $C_{22}H_{29}FO_5$

- 분자량 : 392.46

- 구조식 :



- CAS 번호 : 50-02-2


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

19) 21-초산덱사메타손 (dexamethasone-21-acetate)

- 분자식 : $C_{24}H_{31}FO_6$

- 분자량 : 434.50

- 구조식 :



- CAS 번호 : 1177-87-3


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

20) 21-헤미호박산덱사메타손 (dexamethasone-21-hemisuccinate)

- 분자식 : $C_{26}H_{33}FO_8$

- 분자량 : 492.53

- 구조식 :



- CAS 번호 : 3800-86-0


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

21) 초산디클로리손 (dichlorisone acetate)

- 분자식 : $C_{23}H_{28}Cl_2O_5$

- 분자량 : 455.37

- 구조식 :



- CAS 번호 : 79-61-8


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

22) 초산디플로라손 (diflorasone diacetate)

- 분자식 : $C_{26}H_{32}F_2O_7$

- 분자량 : 494.53

- 구조식 :



- CAS 번호 : 33564-31-7


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

23) 초산플루드로코르티손 (fludrocortisone acetate)

- 분자식 : $C_{23}H_{31}FO_6$

- 분자량 : 422.49

- 구조식 :

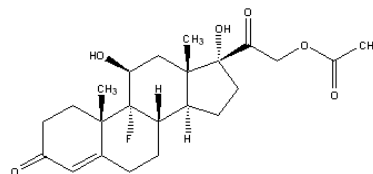

- CAS 번호 : 514-36-3


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

24) 플루오시놀론아세토니드 (fluocinolone acetonide)

- 분자식 : $C_{24}H_{30}F_2O_6$

- 분자량 : 452.49

- 구조식 :



- CAS 번호 : 67-73-2


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

25) 플루란드레놀라이드 (flurandrenolide)

- 분자식 : $C_{24}H_{33}FO_6$

- 분자량 : 436.51

- 구조식 :

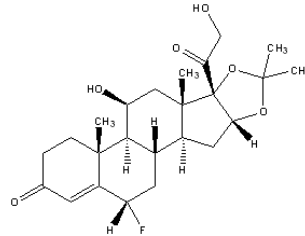

- CAS 번호 : 1524-88-5


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

26) 프로피온산플루티카손 (fluticasone propionate)

- 분자식 : $C_{25}H_{31}F_3O_5S$

- 분자량 : 500.57

- 구조식 :



- CAS 번호 : 80474-14-2


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

27) 히드로코르티손 (hydrocortisone)

- 분자식 : $C_{21}H_{30}O_5$

- 분자량 : 362.46

- 구조식 :



- CAS 번호 : 50-23-7


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

28) 17-초산히드로코르티손 (hydrocortisone-17-acetate)

- 분자식 : $C_{23}H_{32}O_6$

- 분자량 : 404.5

- 구조식 :

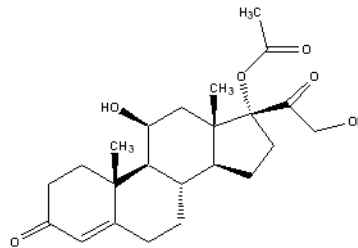

- CAS 번호 : 16463-74-4


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

29) 21-초산히드로코르티손 (hydrocortisone-21-acetate)

- 분자식 : $C_{23}H_{32}O_6$

- 분자량 : 404.5

- 구조식 :



- CAS 번호 : 50-03-3


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

30) 17-길초산히드로코르티손 (hydrocortisone-17-valerate)

- 분자식 : $C_{26}H_{38}O_6$

- 분자량 : 446.58

- 구조식 :

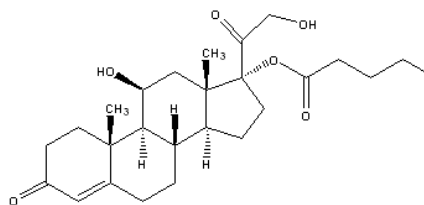

- CAS 번호 : 57524-89-7


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

31) 21-길초산히드로코르티손 (hydrocortisone-21-valerate)

- 분자식 : $C_{26}H_{38}O_6$

- 분자량 : 446.58

- 구조식 :

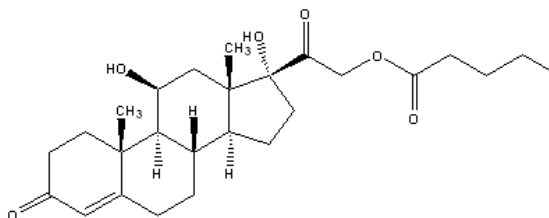

- CAS 번호 : 6678-00-8


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

32) 히드로코르티손부티레이트 (hydrocortisone-17-butyrate)

- 분자식 : $C_{25}H_{36}O_6$

- 분자량 : 432.55

- 구조식 :

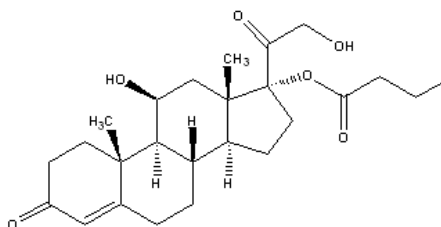

- CAS 번호 : 13609-67-1


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

33) 21-헤미호박산히드로코르티손 (hydrocortisone-21-hemisuccinate)

- 분자식 : $C_{25}H_{34}O_8$

- 분자량 : 462.53

- 구조식 :

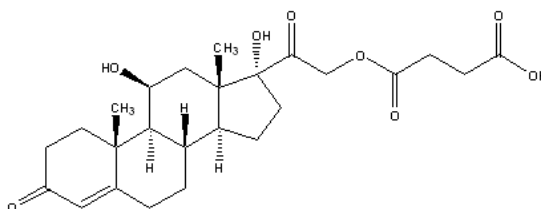

- CAS 번호 : 83784-20-7


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

34) 모메타손프로에이트 (mometasone furoate)

- 분자식 : $C_{27}H_{30}Cl_2O_6$

- 분자량 : 427.36

- 구조식 :

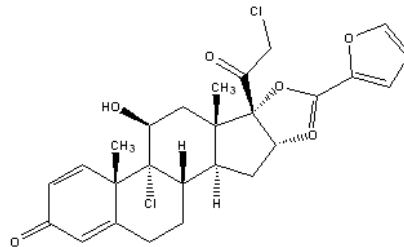

- CAS 번호 : 83919-23-7


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

35) 프레드니솔론 (prednisolone)

- 분자식 : $C_{21}H_{28}O_5$

- 분자량 : 360.44

- 구조식 :

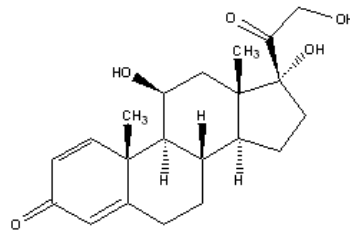

- CAS 번호 : 50-24-8


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

36) 21-초산프레드니솔론 (prednisolone-21-acetate)

- 분자식 : $C_{23}H_{30}O_6$

- 분자량 : 402.48

- 구조식 :

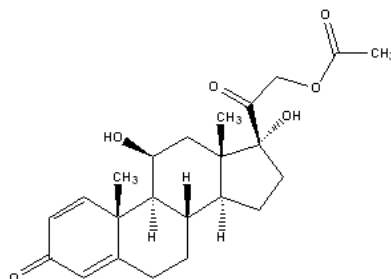

- CAS 번호 : 52-21-1


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

37) 21-초산프레드니손 (prednisone-21-acetate)

- 분자식 : $C_{23}H_{28}O_6$

- 분자량 : 400.46

- 구조식 :

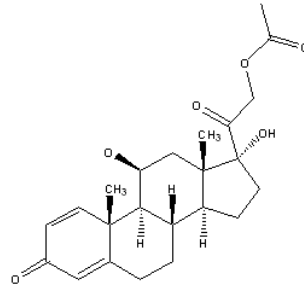

- CAS 번호 : 125-10-0


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

38) 트리암시놀론아세토니드 (triamcinolone acetonide)

- 분자식 : $C_{24}H_{31}FO_6$

- 분자량 : 434.50

- 구조식 :

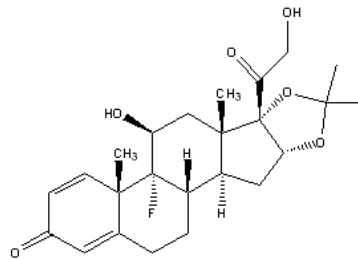

- CAS 번호 : 53962-41-7


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

39) 초산트리암시놀론 (triamcinolone diacetate)

- 분자식 : $C_{25}H_{31}FO_8$

- 분자량 : 478.51

- 구조식 :

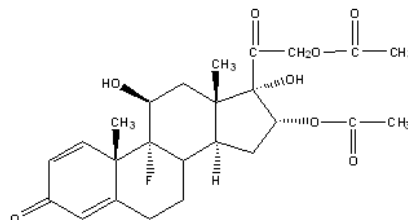


- CAS 번호 : 67-78-7

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

나. 시험방법

1) 액체크로마토그래프법

확인시험 아래 함량시험항에 따라 시험할 때 검액과 표준액의 주 피크 유지시간은 같고, 피크 전개양식은 아래 그림과 같다.

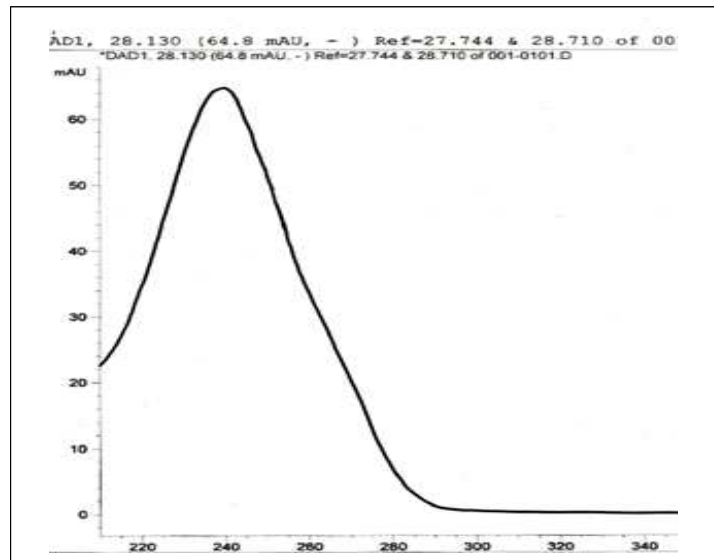

함량시험 1) 시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 희석시킨 포름산(1→1,000) 1 mL, 내부표준액 250 μ L 및 메탄올 적당량 넣고 30분간 초음파 분산한 다음 다시 메탄올을 넣어 정확하게 10.0 mL로 한다. 이 액을 원심분리(500 rpm, 10 분)한 다음 상층액을 취하여 여과 (0.2 μ m, PTFE 필터)하여 검액으로 한다. 따로 표준품 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1000 ppm으로 하여 표준원액으로 한다. 각각의 표준원액을 취하여 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 ppm이 되도록 메탄올로 희석하고, 내부표준액은 5ppm이 되도록 하여 검량선용 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조작조건으로 액체크로마토그래프법 검량선법에 따라 시험하여 검액 중 스테로이드의 양을 구한다.

2) Chem Elut-10ML[®] 사용방법 : 시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 내부표준액 100 μ L 및 희석시킨 포름산 (1→1,000) 9 mL을 넣어 녹여 30 분간 초음파로 충분히 분산시킨다. 이 액을 Chem Elut-10ML[®]에 넣은 후 시료용기를 희석시킨 포름산 (1→1,000) 1 mL로 씻은 후 이 세액을 Chem Elut-10ML[®]에 합한다. 하단의 마개를 막아 10분간 정치시킨 후 *n*-헥산 20 mL, *n*-헥산·에틸아세테이트 혼합액(9:1) 20 mL 및 *n*-헥산·에틸

아세트이트 혼합액(1:1) 20 mL 순으로 용출한다. 다시 에틸아세트이트 20 mL로 3회 용출한 후 질소 기류 아래에서 증발 농축한다. 잔류물을 메탄올로 희석시킨 포름산 (1→1,000) 1 mL을 넣어 녹이고 여과 (0.2 μ m)하여 이를 검액으로 한다. 따로 표준품 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1000 ppm으로 하여 표준원액으로 한다. 각각의 표준원액을 취하여 메탄올을 넣어 0.25, 0.5, 1, 5, 10, 25 ppm이 되도록 하고, 이때 내부표준액은 2 ppm이 되도록 하여 검량선용 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L를 가지고 상기의 HPLC 조건에 따라 시험하여 검액 중 스테로이드의 양을 구한다.

- 3) Extrelut NT3[®] 사용방법 : 시료 약 0.5 g을 정밀하게 달아 희석시킨 포름산(1→1,000) 2 mL, 내부표준액 100 μ L를 넣고 30 분 초음파 처리하여 시료를 충분히 분산시킨다. 이 액을 Extrelut NT3[®]에 주입하고, 시료 용기를 희석시킨 포름산(1→1,000) 1 mL로 씻은 후 세액을 합한다. 하단 마개를 막아 10 분간 정치시킨 후 디클로로메탄 15 mL을 넣고 하단의 마개를 막아 5 ~ 10 분 정치시키고 용출한다. 에틸아세트이트로 15 mL로 2회 더 용출한 후 질소 기류 아래에서 증발 농축한다. 잔류물을 메탄올로 희석시킨 포름산(1→1,000) 1 mL에 넣어 녹이고 여과 (0.2 μ m)하여 이를 검액으로 한다. 따로 표준품 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1000 ppm으로 하여 표준원액으로 한다. 각각의 표준원액을 취하여 메탄올을 넣어 0.25, 0.5, 1, 5, 10, 25 ppm이 되도록 하고, 이때 내부표준액은 2 ppm이 되도록 하여 검량선용 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L를 가지고 상기의 HPLC 조건에 따라 시험하여 검액 중 스테로이드의 양을 구한다.

- 내부표준액 : 6 α -methylprednisone을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 200 ppm으로 한다.

< 조작조건 >

검출기(파장)	자외부흡광광도계 (측정파장 245 nm)																								
칼럼	안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실리카겔을 충전한다.																								
칼럼온도	30 °C																								
이동상	A : 물·아세트니트릴·포름산 혼합액 (95 : 5 : 0.1) B : 물·아세트니트릴·포름산 혼합액 (5 : 95 : 0.1)																								
	<table><tr><th>시간(분)</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0 ~ 10</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>10 ~ 25</td><td>70 → 40</td><td>30 → 60</td></tr><tr><td>25 ~ 40</td><td>40</td><td>60</td></tr><tr><td>40 ~ 42</td><td>40 → 0</td><td>60 → 100</td></tr><tr><td>42 ~ 50</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>50 ~ 52</td><td>0 → 70</td><td>100 → 30</td></tr><tr><td>52 ~ 55</td><td>70</td><td>30</td></tr></table>	시간(분)	A(%)	B(%)	0 ~ 10	70	30	10 ~ 25	70 → 40	30 → 60	25 ~ 40	40	60	40 ~ 42	40 → 0	60 → 100	42 ~ 50	0	100	50 ~ 52	0 → 70	100 → 30	52 ~ 55	70	30
시간(분)	A(%)	B(%)																							
0 ~ 10	70	30																							
10 ~ 25	70 → 40	30 → 60																							
25 ~ 40	40	60																							
40 ~ 42	40 → 0	60 → 100																							
42 ~ 50	0	100																							
50 ~ 52	0 → 70	100 → 30																							
52 ~ 55	70	30																							
유속	1.0 mL/min																								

< 유지시간 및 내부표준물질에 대한 상대유지시간(RRT) >

	성분명	유지시간 (분)	RRT	크로마토그램
1	prednisolone	6.7	0.65	붙임1
2	dexamethasone	11.7	1.14	
3	triamcinolone acetonide	14.5	1.41	
4	fluocinolone acetonide	16.4	1.59	
5	prednisone-21-acetate	18.4	1.79	
6	cortisone-21-acetate	19.1	1.85	
7	budesonide	21.1/21.7	2.05/2.11	
8	hydrocortisone-17-valerate	24.5	2.38	
9	diflorasone diacetate	25.5	2.48	
10	clobetasol-17-propionate	29.1	2.83	
11	mometasone furoate	29.9	2.90	
12	betamethasone-17,21-dipropionate	30.4	2.95	
13	hydrocortisone	7.1	0.69	붙임2
14	betamethasone	11.4	1.11	
15	hydrocortisone-17-acetate	13.3	1.29	
16	hydrocortisone-21-hemisuccinate	14.1	1.37	
17	prednisolone-21-acetate	16.9	1.64	
18	betamethasone-21-hemisuccinate	18.1	1.76	
19	dexamethasone-21-hemisuccinate	19.1	1.85	
20	hydrocortisone-17-butyrate	21.7	2.11	
21	beclomethasone-21-acetate	22.2	2.16	
22	dichlorisone acetate	24.9	2.42	
23	betamethasone-17-valerate	27.0	2.62	
24	amcinonide	28.9	2.81	
25	betamethasone-21-valerate	29.9	2.90	
26	beclomethasone-17,21-dipropionate	32.9	3.19	
27	beclomethasone	13.66	1.33	붙임3
28	flurandrenolide/triamcinolone diacetate	16.65	1.62	
29	hydrocortisone-21-acetate	17.55	1.70	
30	fludrocortisone acetate	18.05	1.75	
31	beclomethasone-21-hemisuccinate	19.32	1.88	
32	betamethasone-21-acetate	20.89	2.03	
33	dexamethasone-21-acetate	21.88	2.12	
34	beclomethasone-17-propionate	23.53	2.28	
35	beclomethasone-21-propionate	25.11	2.44	
36	hydrocortisone-21-valerate	27.94	2.71	
37	fluticasone propionate	30.09	2.92	
38	clobetasone butyrate	34.72	3.37	
	6 α -methylprednisolone (내부표준물질)	10.3	1.00	

2) 액체크로마토그래프-질량분석기법

확인시험 함량시험항에 따라 시험할 때 검액과 표준액의 주 피크 유지시간 및 질량분석 스펙트럼은 같다.

함량시험

- 1) 가. HPLC-PDA 함량시험 1)항의 검액 4 mL를 정확하게 취해 희석액^{주1)}을 넣어 100mL로 하여 검액으로 한다. 따로 HPLC-PDA 함량시험 1)항의 표준원액을 취해 희석액^{주1)}을 넣어 25, 50, 100, 250, 500, 750 ppb로 하여 검량선용 표준액으로 한다. 이 때 검량선용 표준액 중 내부표준액의 농도는 200 ppb가 되도록 한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 가지고 다음 조작조건으로 액체크로마토그래피법에 따라 시험하여 검액 중 스테로이드의 양을 구한다.
 - 2) Chem Elut-10ML[®] 사용방법 : 가. HPLC-PDA 함량시험 2)항 검액 1 mL를 정확하게 취해 희석액^{주1)}을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, HPLC-PDA 함량시험 2)항의 표준원액을 취해 희석액^{주1)}을 넣어 25, 50, 100, 500, 750 ppb 하여 검량선용 표준액으로 한다. 이 때 검량선용 표준액 중 내부표준액의 농도는 200 ppb가 되도록 한다. 검액 및 표준액 5 μ L를 가지고 다음 조작조건으로 액체크로마토그래피법에 따라 시험하여 검액 중 스테로이드의 양을 구한다.
 - 3) Extrelut NT3[®] 사용방법 : 가. HPLC-PDA 함량시험 3)항 검액 1 mL를 정확하게 취해 희석액^{주1)}을 넣어 10mL로 하여 검액으로 한다. HPLC-PDA 함량시험 3)항의 표준원액을 취해 희석액^{주1)}으로 희석하여 25, 50, 100, 500, 750 ppb하여 검량선용 표준액으로 한다. 이 때 검량선용 표준액 중 내부표준액의 농도는 200 ppb가 되도록 한다. 검액 및 표준액 5 μ L를 가지고 다음 조작조건으로 액체크로마토그래피법에 따라 시험하여 검액 중 스테로이드의 양을 구한다.
- 희석액 : 80% 메탄올로 희석시킨 포름산(1→1,000)

< 조작조건 >

액체크로마토그래프 조건

칼럼	Acquity UPLC® BEH C18 (2.1 x 100 mm, 1.7 μm)																														
칼럼온도	35 °C																														
이동상	(A) A - 물 . 아세토니트릴 . 포름산혼합액(95 : 5 : 0.1)																														
	(B) B - 물 . 아세토니트릴 . 포름산혼합액(5 : 95 : 0.1)																														
	<table><tr><th>시간(분)</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0 ~ 1</td><td>90</td><td>10</td></tr><tr><td>1 ~ 3</td><td>90 → 70</td><td>10 → 30</td></tr><tr><td>3 ~ 4.5</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>4.5 ~ 4.6</td><td>70 → 60</td><td>30 → 40</td></tr><tr><td>4.6 ~ 6</td><td>60</td><td>40</td></tr><tr><td>6 ~ 7</td><td>60 → 10</td><td>40 → 90</td></tr><tr><td>7 ~ 10</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>10 ~ 10.1</td><td>10 → 90</td><td>90 → 10</td></tr><tr><td>10.1 ~ 12</td><td>90</td><td>10</td></tr></table>	시간(분)	A(%)	B(%)	0 ~ 1	90	10	1 ~ 3	90 → 70	10 → 30	3 ~ 4.5	70	30	4.5 ~ 4.6	70 → 60	30 → 40	4.6 ~ 6	60	40	6 ~ 7	60 → 10	40 → 90	7 ~ 10	10	90	10 ~ 10.1	10 → 90	90 → 10	10.1 ~ 12	90	10
시간(분)	A(%)	B(%)																													
0 ~ 1	90	10																													
1 ~ 3	90 → 70	10 → 30																													
3 ~ 4.5	70	30																													
4.5 ~ 4.6	70 → 60	30 → 40																													
4.6 ~ 6	60	40																													
6 ~ 7	60 → 10	40 → 90																													
7 ~ 10	10	90																													
10 ~ 10.1	10 → 90	90 → 10																													
10.1 ~ 12	90	10																													
유속	0.6 mL/min																														
주입량	0.4 μL																														

다중반응모니터링(MRM, Multiple reaction monitoring) 조작조건

성분명	Exact Mass	[M+H] ⁺ ion	Cone Voltage	Product ions	Collision Energy
amicinolide	502.13	503.35	22	339.27	14
			22	483.41	10
			22	399.31	14
beclomethasone	408.17	409.27	18	391.29	12
			18	279.27	16
			18	373.32	12
beclomethasone-21-acetate	450.18	451.28	18	433.29	10
			18	236.60	18
			18	319.26	18
beclomethasone-17-propionate	464.20	465.30	20	447.33	12
			20	337.30	16
			20	355.28	14
beclomethasone-21-propionate	464.20	465.30	18	447.33	12
			18	337.25	14
			18	237.17	18
beclomethasone-21-hemisuccinate	508.19	509.02	20	491.30	10
			20	319.25	18
			20	337.23	12


beclomethasone-dipropionate	520.22	521.25	20	503.34	14
			20	283.55	22
			16	373.34	8
betamethasone	392.20	393.30	16	373.34	8
			16	355.30	12
			16	279.22	18
betamethasone-21-acetate	434.21	435.31	18	415.35	8
			18	397.31	10
			18	319.29	14
betamethasone-17-valerate	476.26	477.36	20	355.30	12
			20	279.22	18
			20	457.38	8
betamethasone-21-valerate	476.26	477.36	18	457.38	6
			18	355.30	12
			18	439.42	12
betamethasone-21-hemisuccinate	492.22	493.32	18	455.34	10
			18	319.26	16
			18	337.30	12
betamethasone-dipropionate	504.25	505.35	22	411.34	10
			22	337.30	14
			22	485.40	10
budesonide	430.24	431.34	20	413.39	10
			20	323.26	14
			20	173.15	20
clobetasol-17-propionate	466.19	467.29	18	373.28	12
			18	355.24	16
			18	447.30	8
clobetasone butyrate	478.19	479.29	30	343.24	16
			30	371.24	14
			30	279.27	20
cortisone-21-acetate	402.20	403.30	36	343.31	20
			36	385.32	16
			36	163.17	26
dexamethasone	392.20	393.30	16	373.34	8
			16	355.30	10
			16	237.18	14
dexamethasone-21-acetate	434.21	435.31	18	397.31	10
			18	415.35	10
			18	337.27	12

dexamethasone-21-hemisuccinate	492.22	493.32	18	319.26	12
			18	337.31	14
			18	472.91	8
dichlorisone acetate	454.13	455.23	22	237.17	28
			22	337.25	10
			22	305.26	18
diflorasone diacetate	494.21	495.31	22	317.23	14
			22	279.19	16
			22	335.24	12
fludrocortisone acetate	422.21	423.31	36	239.19	30
			36	325.26	24
			36	343.27	18
fluocinolone acetonide	452.20	453.30	20	433.30	10
			20	413.31	10
			20	337.25	12
flurandrenolide	436.23	437.32	34	361.30	16
			34	341.25	16
			34	225.19	24
fluticasone propionate	500.18	501.28	20	313.29	14
			20	293.22	16
			20	275.24	28
hydrocortisone	362.21	363.31	28	327.34	14
			28	309.33	20
			28	156.39	26
hydrocortisone-17-acetate	404.22	405.32	30	345.27	14
			30	327.29	18
			30	266.84	18
hydrocortisone-21-acetate	404.22	405.32	30	327.29	14
			30	309.31	16
			30	121.22	26
hydrocortisone-17-valerate	446.27	447.37	28	345.32	12
			28	327.28	16
			28	267.28	16
hydrocortisone-21-valerate	446.27	447.37	32	309.31	18
			32	327.28	18
			32	345.32	16
hydrocortisone-17-butyrate	432.25	433.35	26	345.27	12
			26	327.30	16
			26	309.32	18


hydrocortisone-21-hemisuccinate	462.23	463.33	26	309.32	10
			26	445.36	14
			26	327.30	20
mometasone furoate	520.14	521.30	18	503.32	12
			18	355.29	18
			18	279.09	20
prednisolone	360.19	361.29	16	343.30	10
			16	307.27	10
			16	325.26	10
prednisolone-21-acetate	402.20	403.30	16	385.32	10
			16	147.06	20
			16	307.29	16
prednisone-21-acetate	400.19	401.29	20	295.24	14
			20	383.30	10
			20	341.30	14
triamcinolone acetonide	434.21	435.31	20	415.35	10
			20	397.31	12
			20	339.29	14
triamcinolone diacetate	478.20	479.30	20	441.30	10
			20	459.33	10
			20	399.31	12
6 α -methylprednisolone (내부표준물질)	374.21	375.31	18	357.28	12
			18	339.30	12
			18	321.25	12

다. 크로마토그램


1) 액체크로마토그래프

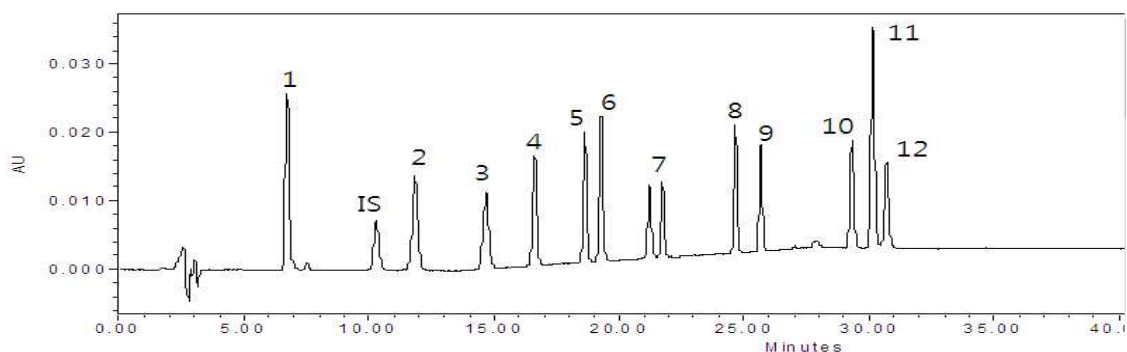

1. prednisolone, 2. dexamethasone, 3. triamcinolone acetonide, 4. fluocinolone acetonide,
5. prednisone-21-acetate, 6. cortisone-21-acetate, 7. budesonide, 8. hydrocortisone-17-valerate,
9. diflorasone diacetate, 10. clobetasol-17-propionate, 11. mometasone furoate,
12. betamethasone-17,21-dipropionate

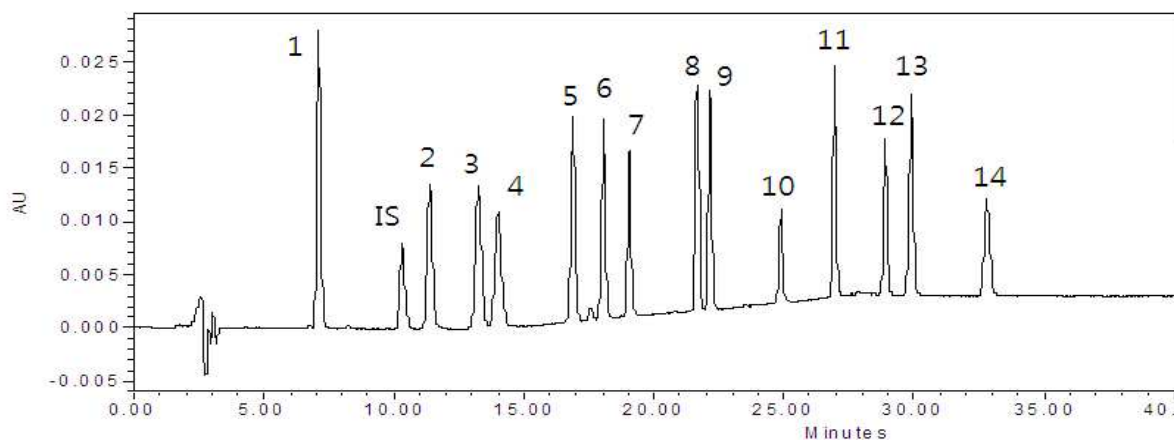


1. hydrocortisone, 2. betamethasone, 3. hydrocortisone-17-acetate,
4. hydrocortisone-21-hemisuccinate, 5. prednisolone-21-acetate,
6. betamethasone-21-hemisuccinate, 7. dexamethasone-21-hemisuccinate,
8. hydrocortisone-17-butyrate, 9. beclomethasone-21-acetate, 10. dichlorisone acetate,
11. betamethasone-17-valerate, 12. amcinonide, 13. betamethasone-21-valerate,
14. beclomethasone-17,21-dipropionate

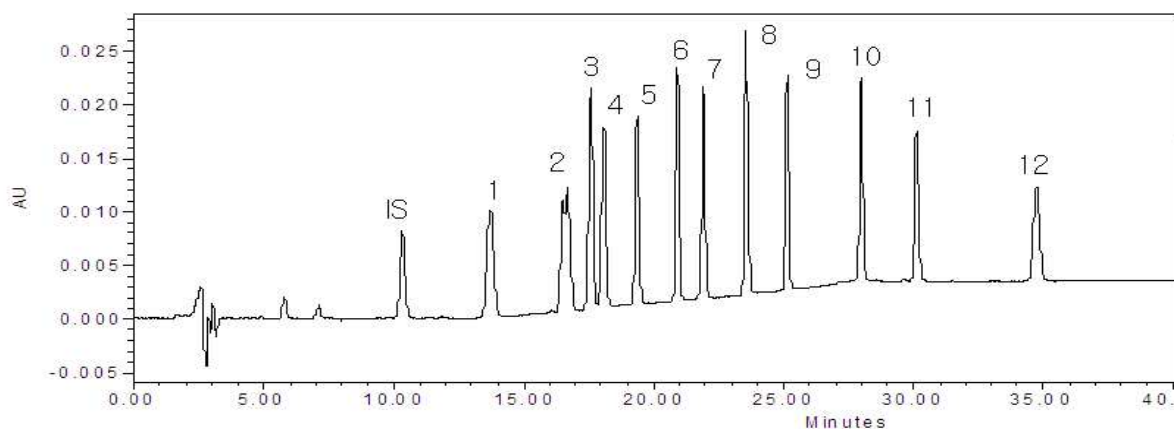


1. beclomethasone, 2. flurandrenolide/triamcinolone diacetate, 3. hydrocortisone-21-acetate,
4. fludrocortisone acetate, 5. beclomethasone-21-hemisuccinate, 6. betamethasone-21-acetate,
7. dexamethasone-21-acetate, 8. beclomethasone-17-propionate, 9. beclomethasone-21-propionate,
10. hydrocortisone-21-valerate, 11. fluticasone propionate, 12. clobetasone butyrate

2) 액체크로마토그래프-질량분석기

* MRM: Multiple reaction monitoring / TIC : Total ion chromatogram

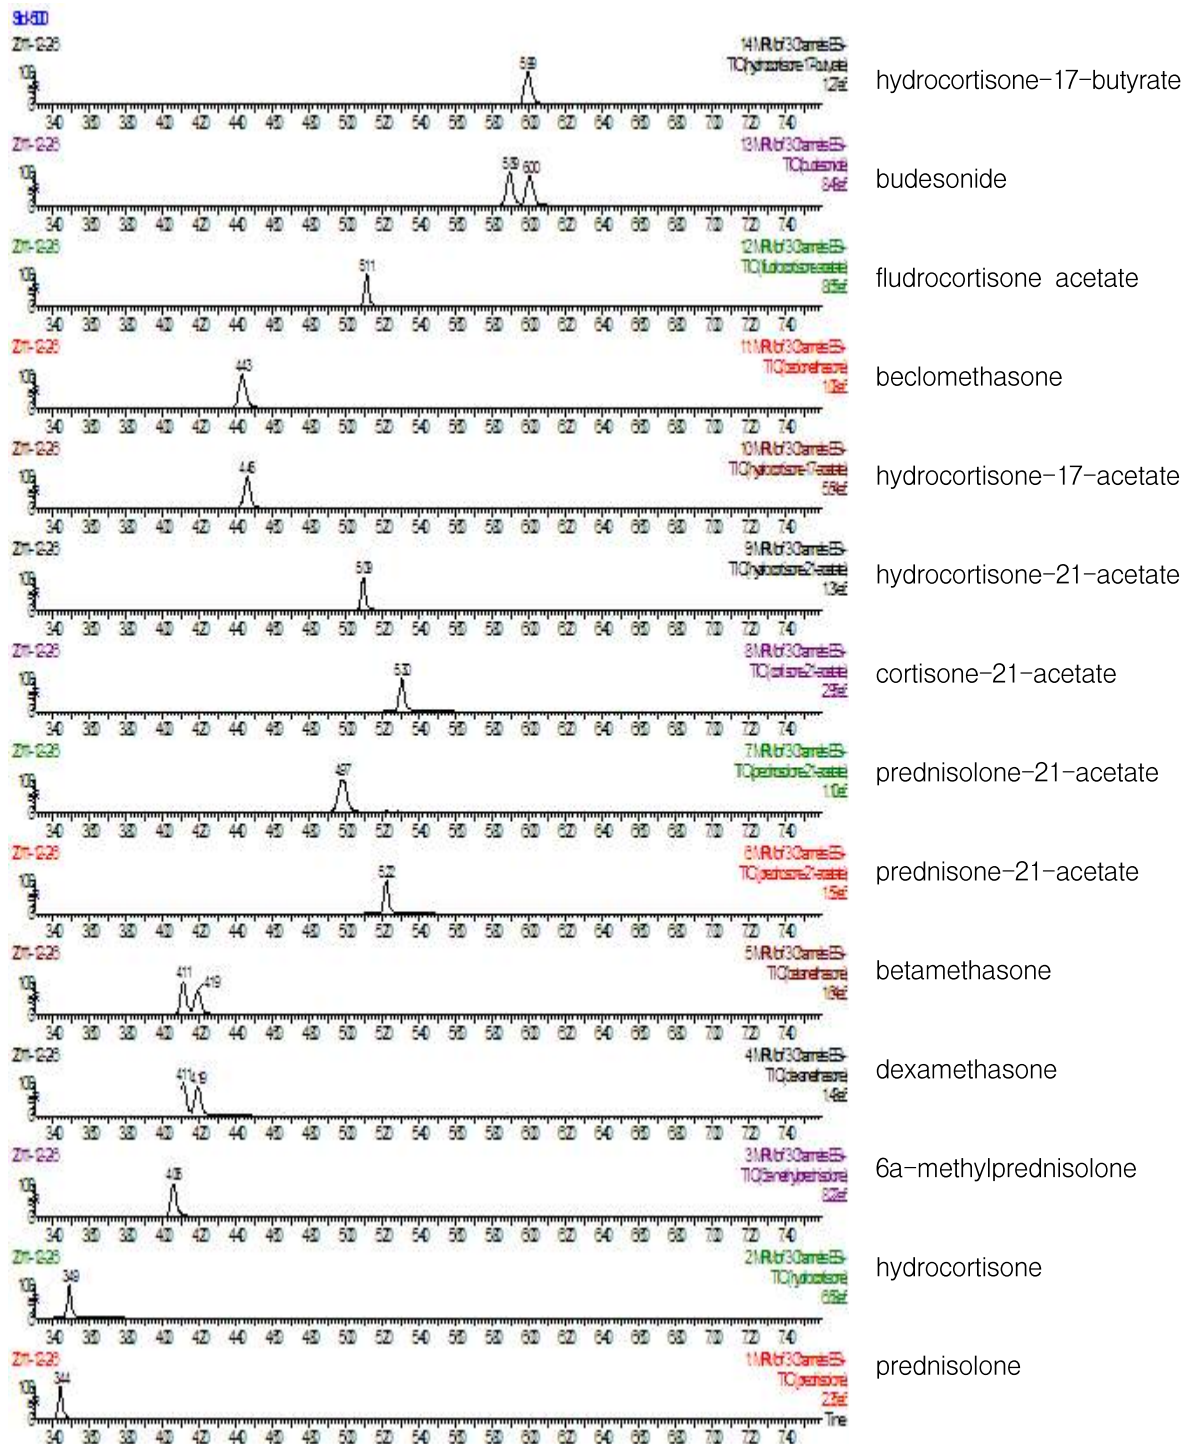

액체크로마토그래프-질량분석기 (계속)

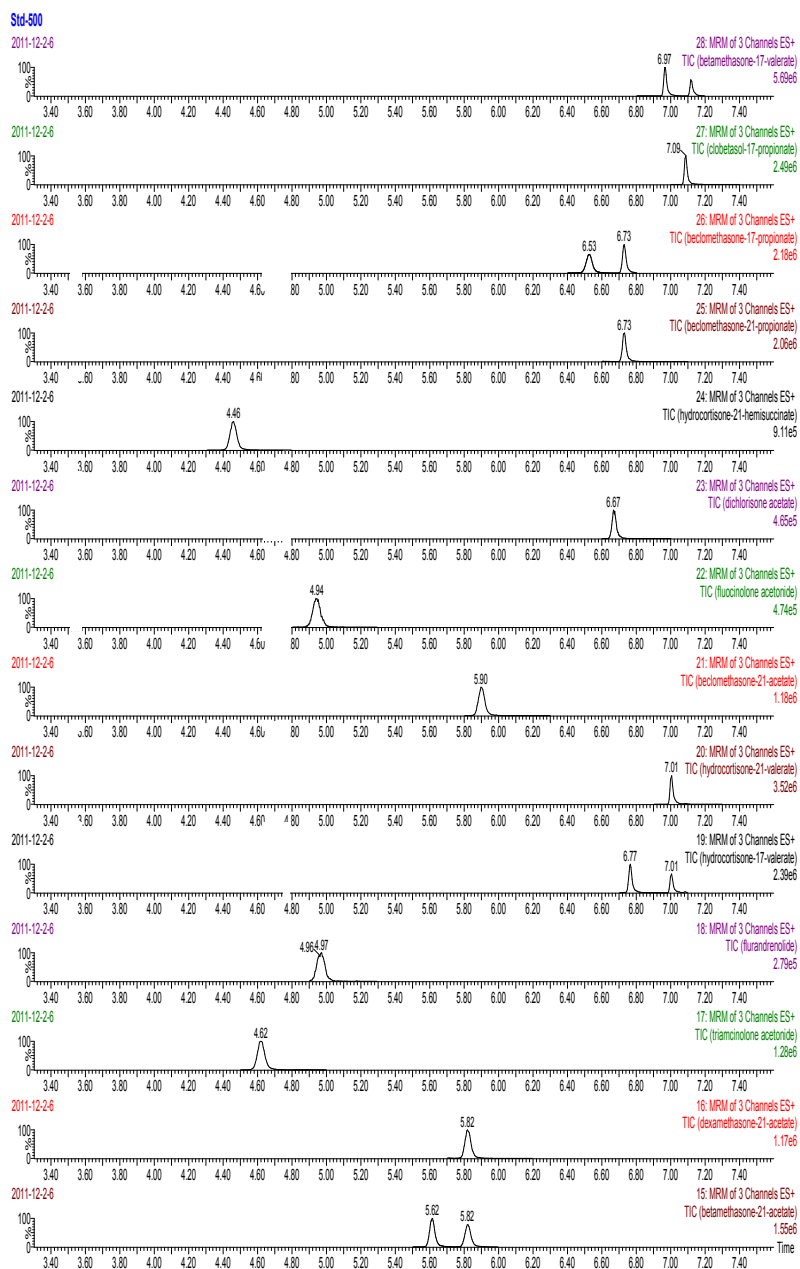

betamethasone-17-valerate

clobetasol-17-propionate

beclomethasone-17-propionate

beclomethasone-21-propionate

hydrocortisone-21-hemisuccinate

dichlorisone acetate

fluocinolone acetonide

beclomethasone-21-acetate

hydrocortisone-21-valerate

hydrocortisone-17-valerate


flurandrenolide

triamcinolone acetonide

dexamethasone-21-acetate

betamethasone-21-acetate

액체크로마토그래프-질량분석기 (계속)

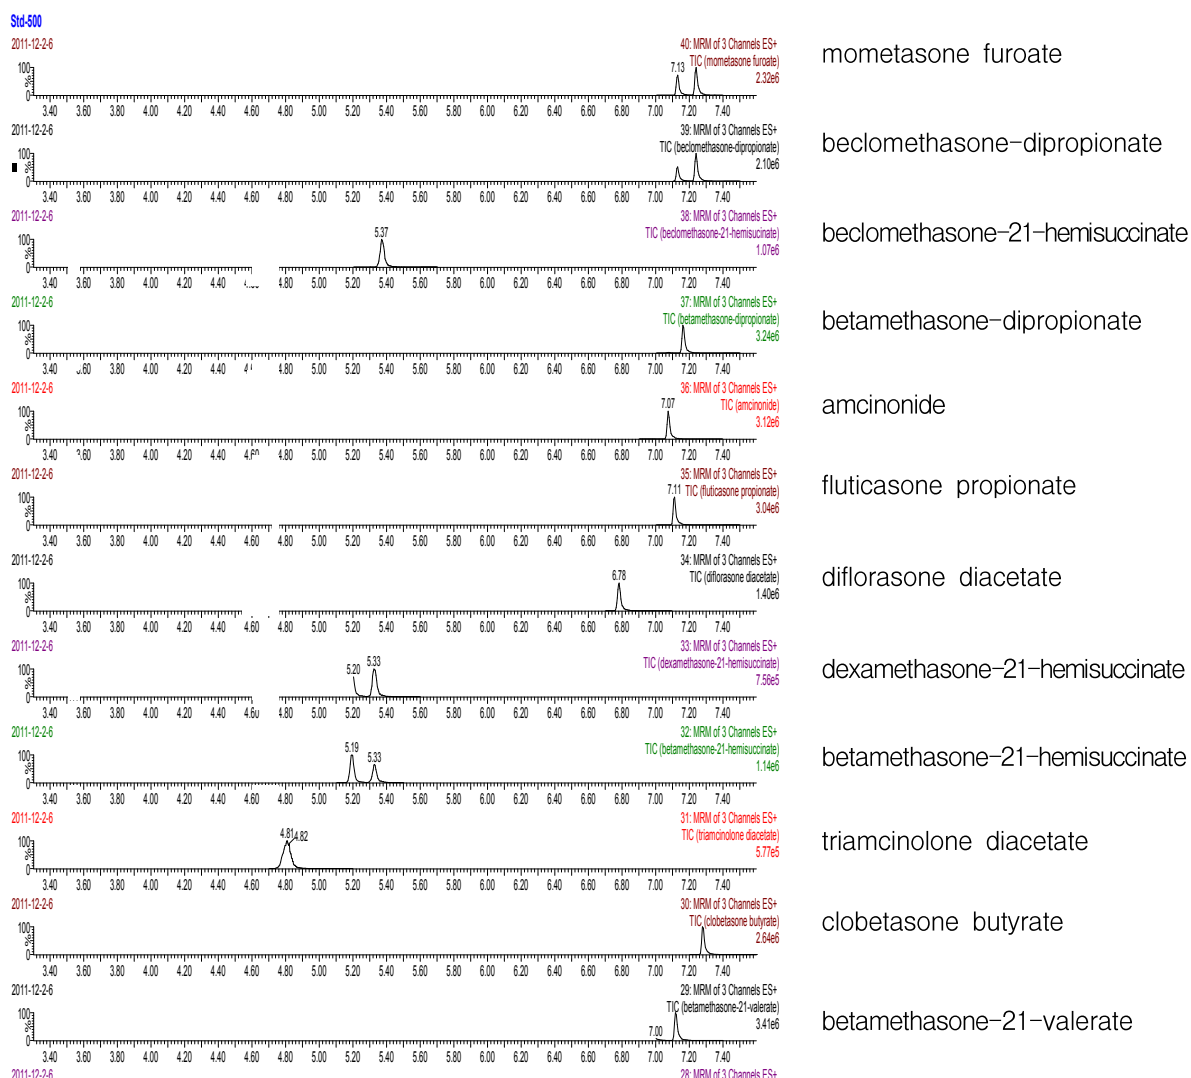

라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 수질-벤젠 및 그 유도체 측정방법-제1부: 헤드스페이스 가스크로마토그래프법, KS I ISO 11423-1, 2008
3. Aalysis of benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes and n-aldehydes in melted snow water via solid-phase dynamic extraction combined with gas chromatography/mass spectrometry, *Journal of chromatography A*, 2008
4. R. L. Taylor, S K. Grebe, R. J. Singh, : Quantitative highly sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for detection of synthetic corticosteroids, *Clin. Chem.*, 50, 2345-2352, 2004

5. Y. S. Nam, I. K. Kwon, Y. H. Lee, K-B. Lee, : Quantitative monitoring of corticosteroids in cosmetic products manufactured in Korea using LC-MS/MS, *Forensic Sci. Int.*, 220, 23-28, 2012
6. V. A. Frerichs, K. M. Tormatore, : Determination of the glucocorticoids prednisolone, dexamethasone, and cortisol in human serum using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry, *J. Chromatogr. B.*, 802, 329-338, 2004
7. N. N. Zoller, S. Kippenberger, D. T. K. Mewes, M. Spiegel, A. Satter, M. Schultz, J. Bereiter-Hahn, R. Kaufmann, A. Bernd, : Evaluation of beneficial and adverse effects of glucocorticoids on a newly developed full-thickness skin model, *In Vitro*, 22, 747-759, 2008
8. AOAC Official, Methods of Analysis. International Conference on Harmonization of Harmonized tripartite guideline, validation of analytical procedures: text and methodology, 2005

5. 안티몬 (Antimony)

가. 성분개요

- 분자식 : Sb
- 분자량 : 121.76
- CAS 번호 : 7440-36-0
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료 (비의도적 검출허용한도로서 10 $\mu\text{g/g}$ 이하)

나. 시험방법

1) 검액조제

시료 약 0.2 g을 정밀하게 달아 테플론제의 극초단파분해용 용기의 기벽에 닿지 않도록 조심하여 넣는다. 검체를 분해하기 위하여 질산 7 mL, 불화수소산 2 mL를 넣고 뚜껑을 닫은 다음 용기를 극초단파분해장치에 장착하고 조작조건 1에 따라 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 분해한다. 상온으로 식힌 다음 조심하여 뚜껑을 열어 회색시킨 붕산(5→100) 20 mL를 넣고 뚜껑을 닫은 다음 용기를 다시 극초단파분해 장치에 장착하고 조작조건 2에 따라 불소를 불활성화 시킨다. 다만, 기기의 검액 도입부 등에 석영대신 테플론재질을 사용하는 경우에 한해 불소 불활성화 조작은 생략할 수 있다. 상온으로 식힌 다음 조심하여 뚜껑을 열고 분해물을 100 mL 용량플라스크에 옮기고 물 적당량으로 용기 및 뚜껑을 씻어 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다. 침전물이 있을 경우 여과하여 사용한다. 이액을 물로 5배 희석하여 검액으로 한다. 따로 질산 7 mL, 불화수소산 2 mL를 가지고 검액과 동일하게 조작하여 공시험액으로 한다. 다만, 필요하면 검체를 분해하기 위하여 사용되는 산의 종류 및 양과 극초단파분해 조건을 바꿀 수 있다.

< 조작조건 >

조건 1		조건 2	
최대파워	1000 W	최대파워	1000 W
최고온도	200 °C	최고온도	180 °C
분해시간	약 20 분	분해시간	약 10 분

2) 표준액 조제

안티몬 표준원액(1000 µg/mL)에 희석시킨 질산(2→100)을 넣어 농도가 다른 3가지 이상의 검량선용 표준액을 만든다. 이 표준액의 농도는 1 mL당 안티몬 1 ~ 20 ng 범위를 포함하게 한다.

3) 조작

각각의 표준액을 다음 조작조건에 따라 유도결합플라즈마-질량분석기(ICP-MS)에 주입하여 얻은 안티몬의 검량선을 가지고 검액 중 안티몬의 양을 측정한다.

< 조작조건 >

원자량	121, 123 (간섭현상이 없는 범위에서 선택)
플라즈마기체	아르곤(99.99 v/v% 이상)

다. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. Jean. poerre, Goulle., Loic. Mahien., Julien. Castermant., Nicols. Nevev., Laurent. Bommeau., Gilbert. Laine., Daniel, Bouige., Christian. Lacroix, : Metal and metalloid multi-elementary ICP-MS validation in whole blood, plasma, urine and hair Reference values, *Forensic Science International*, 153, 39-44, 2005
3. Torsten. Lindemann., Andreas. Prange., Walter Dannecker., Bernd. Neidhart., : Stability studies of arsenic, selenium, antimony and tellurium species in water, urine, fish and soil extracts using HPLC-ICP-MS, *Fresenius J Anal Chem*, 368, 214-220, 2000
4. Yukitoki, Morita., Teppei. Kohayashi., Takayoushi. Kuroiwa., Tomohiro. Narukawa, : Study on smaltaneous speciation of arsenic and antimony by HPLC-ICP-MS, *Talanta*, 73, 81-86, 2007

6. 카드뮴 (Cadmium)

가. 성분개요

- 분자식 : Cd
- 원자량 : 112.411
- CAS 번호 : 7440-43-9
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료 (비의도적 검출허용한도로서 5 $\mu\text{g/g}$ 이하)

나. 시험방법

1) 검액조제

검체 약 0.2 g을 정밀하게 달아 테플론제의 극초단파분해용 용기의 기벽에 닿지 않도록 조심하여 넣는다. 검체를 분해하기 위하여 질산 7 mL, 불화수소산 2 mL를 넣고 뚜껑을 닫은 다음 용기를 극초단파분해 장치에 장착하고 조작조건 1에 따라 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 분해한다. 상온으로 식힌 다음 조심하여 뚜껑을 열어 희석시킨 붕산(5→100) 20 mL를 넣고 뚜껑을 닫은 다음 용기를 극초단파분해 장치에 장착하고 조작조건 2에 따라 불소를 불활성화 시킨다. 다만, 기기의 검액 도입부 등에 석영대신 테플론재질을 사용하는 경우에 한해 불소 불활성화 조작은 생략할 수 있다. 상온으로 식힌 다음 조심하여 뚜껑을 열고 분해물을 100 mL 용량플라스크에 옮기고 물 적당량으로 용기 및 뚜껑을 씻어 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다. 침전물이 있을 경우 여과하여 사용한다. 이액을 물로 5배 희석하여 검액으로 한다. 따로 질산 7 mL, 불화수소산 2 mL를 가지고 검액과 동일하게 조작하여 공시험액으로 한다. 다만, 필요하면 검체를 분해하기 위하여 사용되는 산의 종류 및 양과 극초단파분해 조건을 바꿀 수 있다.

< 조작조건 >

조건 1		조건 2	
최대파워	1000 W	최대파워	1000 W
최고온도	200 °C	최고온도	180 °C
분해시간	약 20 분	분해시간	약 10 분

2) 표준액 조제

카드뮴 표준원액(1000 µg/mL)에 희석시킨 질산(2→100)을 넣어 농도가 다른 3가지 이상의 검량선용 표준액을 만든다. 이 표준액의 농도는 1 mL당 카드뮴 1 ~ 20 ng 범위를 포함하게 한다.

3) 조작

각각의 표준액을 다음의 조작조건에 따라 유도결합플라즈마-질량분석기(ICP-MS)에 주입하여 얻은 카드뮴의 검량선을 가지고 검액 중 카드뮴의 양을 측정한다.

< 조작조건 >

원자량	110, 111, 112 (간섭현상이 없는 범위에서 선택)
플라즈마기체	아르곤(99.99 v/v% 이상)

다. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. M, G. Volpe., M, Nazzaro., R, Coppola., F, Rapuano., R, P. Aquino, : Determination and assessments of selected heavy metals in eye shadow cosmetics from China, Italy, and USA, *Microchemical Journal*, 101, 65-69, 2012
3. Emily, A. Hutton., Johannes, T. Van Elteren., Bozidar, Ogorevc., Malcolm, R. Smyth, : Validation of bismuth film electrode for determination of cobalt and cadmium in soil extracts using ICP-MS, *Talanta*, 63, 849-855, 2004


7. 포름알데하이드 (Formaldehyde)

가. 성분개요

- 분자식 : CH_2O

- 분자량 : 30.03

- 구조식 :



- CAS 번호 : 50-00-0

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

나. 시험방법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 초산·초산나트륨완충액 20 mL를 넣어 1 시간 진탕 추출한 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 200 mL로 하고, 이 액 100 mL를 정확하게 취하여 초산·초산나트륨완충액^{주1)} 4 mL를 넣은 다음 균질하게 섞고 6 mol/L 염산 또는 6 mol/L 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.0으로 조정한다. 이 액에 2,4-디니트로페닐하이드라진시액 6.0 mL를 넣고 40 °C에서 1 시간 진탕한 다음, 디클로로메탄 20 mL로 3 회 추출한 후, 무수황산나트륨 5.0 g을 놓은 깔때기를 써서 여과한다. 이 여액을 감압에서 가온하여 증발 건조한 다음 잔류물에 아세토니트릴 5.0 mL를 넣어 녹인 액을 검액으로 한다. 따로 포름알데하이드 표준품을 물로 희석하여 0.001, 0.01, 0.03, 0.05, 0.1, 0.2 $\mu\text{g/mL}$ 의 액을 만든 후, 각 액 100 mL씩을 정확하게 취하여 검액과 같은 방법으로 전처리하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법의 절대검량선법에 따라 시험한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석 배수를 조정할 수 있다.


○ 초산·초산나트륨완충액 : 5 mol/L 초산나트륨액 60 mL에 5 mol/L 초산 40 mL를 넣어 균질하게 섞은 다음, 6 mol/L 염산 또는 6 mol/L 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.0으로 조정한다.

○ 2,4-디니트로페닐하이드라진시액 : 2,4-디니트로페닐하이드라진 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

< 조작조건 >

검출기(파장)	자외부흡광광도계 (측정파장 355 nm)
칼럼	안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다
칼럼온도	30 $^{\circ}$ C
이동상	0.01 M 염산·아세트니트릴 혼합액 (40 : 60)
유속	1.5 mL/min

다. 크로마토그램

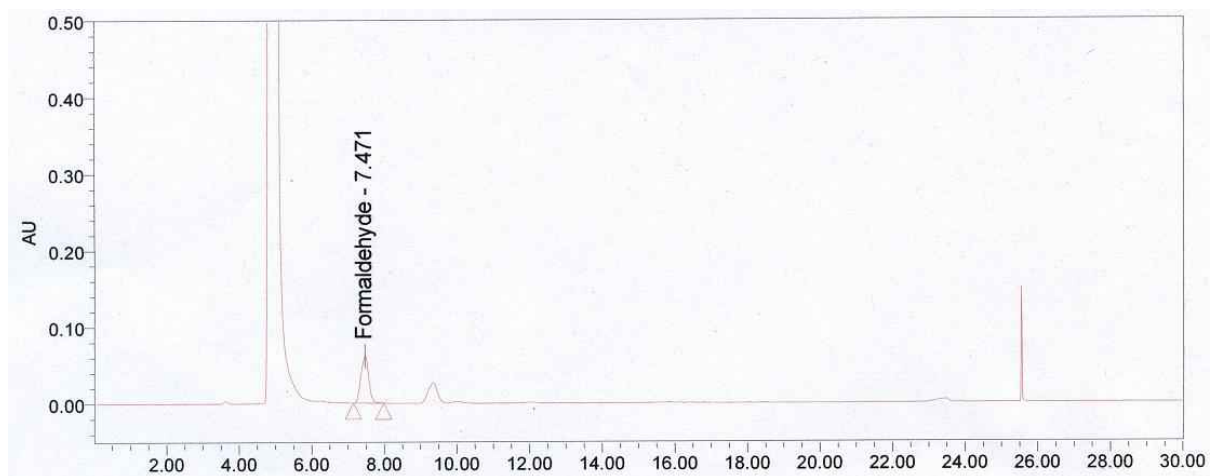

<액체크로마토그래프 크로마토그램>

라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 안전기준 등에 관한 규정, 식품의약품안전처, 2017
3. Pai, Wen, Wu., Chieu, Chen, chang., Shin, shou, chou, : Determination of formaldehyde in cosmetics by HPLC method and acetylacetone method, *Jornal of Fodd and Drug Analysis*, 11, 8-15, 2003
4. Y, Vander. heyden., A, Nauyen. Minh. Nguyet., M, R. Detaevernier., D, L. Massart., J, Plaizier. Vercammen, : Simultaneous determination of ketoconazole and

formaldehyde in a shampoo liquid chromatography method development and validation, *Journal of Chromatography A*, 958, 191-201, 2002

8. 프탈레이트류 (Phthalates)

가. 성분개요


1) 디부틸프탈레이트

(Dibutyl phthalate, Butyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid dibutyl ester, DBP)

- 분자식 : $C_{16}H_{22}O_4$

- 분자량 : 278.35

- 구조식 :



- CAS 번호 : 84-74-2

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료 (비의도적 검출허용한도 디부틸프탈레이트, 부틸벤질프탈레이트 및 디에칠헥실프탈레이트 총 합으로서 100 $\mu\text{g/g}$ 이하)


2) 부틸벤질프탈레이트

(n-Butyl benzyl phthalate, Benzyl butyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid phenyl methyl ester, BBP)

- 분자식 : $C_{19}H_{20}O_4$

- 분자량 : 312.36

- 구조식 :



- CAS 번호 : 85-68-7

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료 (비의도적 검출허용한도 디부틸프탈레이트, 부틸벤질프탈레이트 및 디에칠헥실프탈레이트 총 합으로서 100 $\mu\text{g/g}$ 이하)


3) 디에칠헥실프탈레이트

(Di(2-ethyl hexylphthalate, Bis(2-ethyl hexyl) phthalate, DEHP)

- 분자식 : $C_{24}H_{38}O_4$

- 분자량 : 390.56

- 구조식 :



- CAS 번호 : 117-81-7

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료 (비의도적 검출허용한도 디부틸프탈레이트, 부틸벤질프탈레이트 및 디에칠헥실프탈레이트 총 합으로서 100 $\mu\text{g/g}$ 이하)

나. 시험방법

1) 가스크로마토그래프법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 헥산·아세톤 혼합액 (8:2)을 넣어 정확하게 10 mL로 하고 초음파로 충분히 분산시킨 다음 원심 분리하여 그 상등액을 검액으로 한다. 따로 디부틸프탈레이트, 부틸벤질프탈레이트, 디에칠헥실프탈레이트 표준품을 헥산·아세톤 혼합액 (8:2)로 희석하여 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0 $\mu\text{g/mL}$ 의 검량선용 표준액을 만든 후 검량선을 작성한다. 검액 및 표준액 각 1 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법 내부표준법에 따라 시험한다. 내부표준액으로 벤질벤조에이트 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 헥산·아세톤 혼합액 (8:2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 검액 및 표준액에 5.0 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 섞는다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위내에서 시료 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.

< 조작조건 >

검출기	불꽃이온화검출기
칼럼	안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관의 내관에 14 % 시아노프로필페닐-86 % 메틸폴리실록산으로 0.25 μm 두께로 피복한다
칼럼온도	150 $^{\circ}\text{C}$ (2분) $\rightarrow$ 10 $^{\circ}\text{C}/\text{분}$ $\rightarrow$ 260 $^{\circ}\text{C}$ (15분)
시료도입부온도	250 $^{\circ}\text{C}$
검출기온도	280 $^{\circ}\text{C}$
운반기체(유량)	질소 (1 mL/분)
스플리트비	약 1:10

2) 가스크로마토그래프-질량분석기법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 헥산·아세톤 혼합액 (8:2)을 넣어 정확하게 10 mL로 하고 초음파로 충분히 분산시킨 다음 원심 분리한다. 그 상등액 5.0 mL를 정확하게 취하여 내부표준액^{주)} 1.0 mL를 넣고 헥산·아세톤 혼합액 (8:2)을 넣어 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 디부틸프탈레이트, 부틸벤질프탈레이트, 디에칠헥실프탈레이트 표준품을 정밀하게 달아 헥산·아세톤 혼합액 (8:2)을 넣어 녹여 희석하고 그 일정량을 취하여 내부표준액 1.0 mL를 넣고 헥산·아세톤 혼합액 (8:2)을 넣어 10.0 mL로 하여 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 $\mu\text{g/mL}$ 로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법 내부표준법에 따라 시험한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위 내에서 검체 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.


주) 내부표준액 : 플루오란센-d10 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 헥산·아세톤 혼합액 (8:2)을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

< 조작조건 >

사용기기	GC-MS	
칼럼	안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관의 내관에 5 % 페닐-95 % 디메틸폴리실록산으로 0.25 μm 두께로 피복한다.	
칼럼온도	110 $^{\circ}\text{C}$ 에서 0.5분 동안 유지한 다음 300 $^{\circ}\text{C}$ 까지 매분 20 $^{\circ}\text{C}$ 씩 상승시킨 다음 3분 동안 이 온도를 유지한다.	
주입구온도	280 $^{\circ}\text{C}$	
주입모드	스플릿리스	
운반기체	헬륨	
시료주입량	1 mL/분	
검출기	질량분석기	
- 인터페이스온도	300 $^{\circ}\text{C}$	
- 이온소스온도	230 $^{\circ}\text{C}$	
- 스캔범위	40 ~ 300 amu	
- 전자에너지	70 eV	
	선택이온(SIM)모드	
- 질량분석기모드	성분명	선택이온
	디부틸프탈레이트	149, 205, 223
	부틸벤질프탈레이트	91, 149, 206
	디에칠헥실프탈레이트	149, 167, 279
	내부표준물질(플루오란센-d10)	92, 106, 212


다. 크로마토그램

1) 가스크로마토그래프법

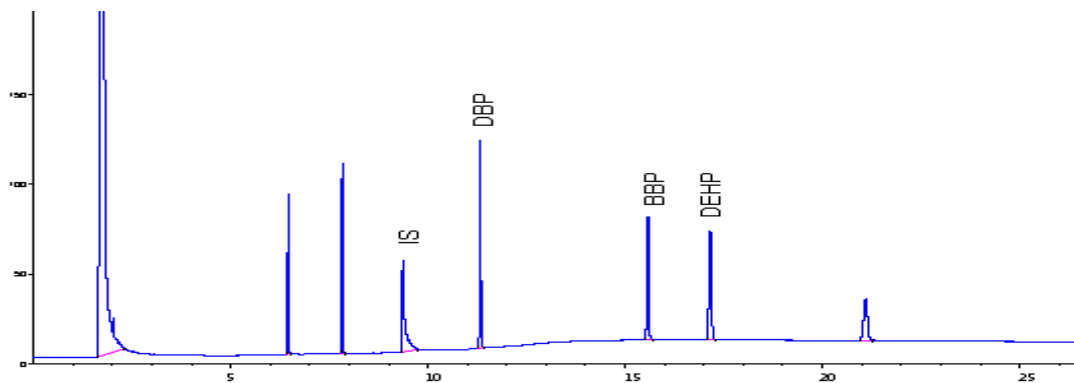


<가스크로마토그래프 크로마토그램>


2) 가스크로마토그래프-질량분석기법

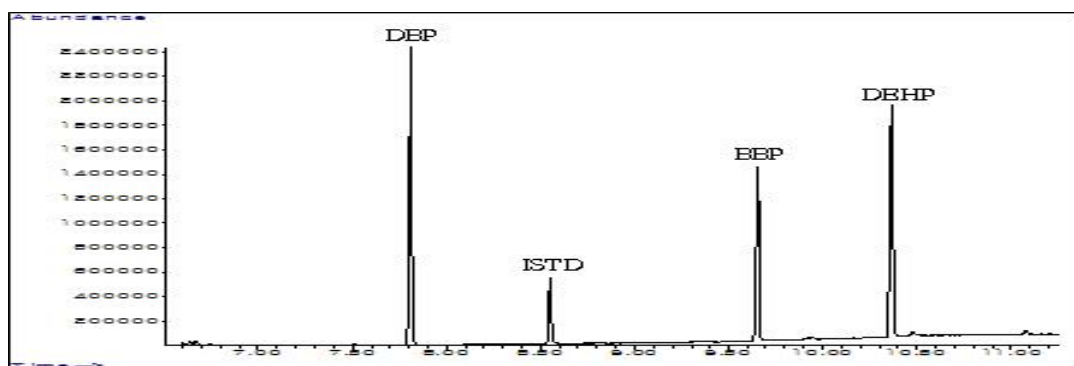


<가스크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램>

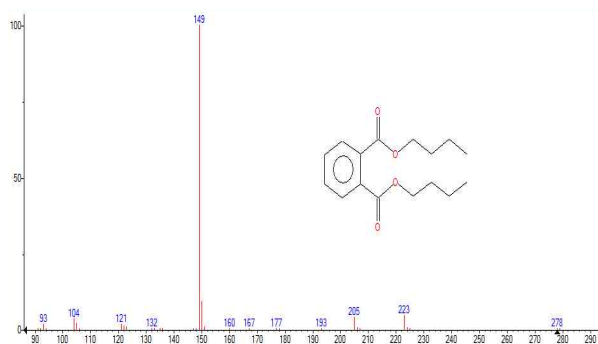

<질량 스펙트럼_디부틸프탈레이트 >

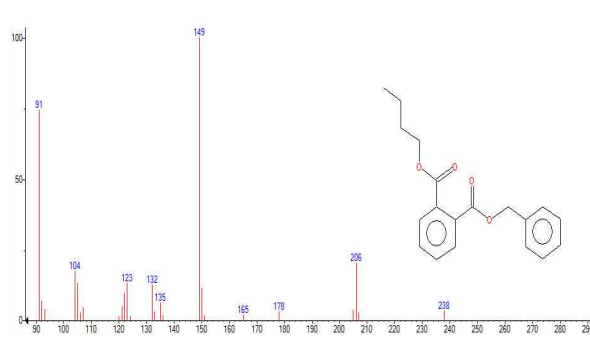

<질량 스펙트럼_부틸벤질프탈레이트>

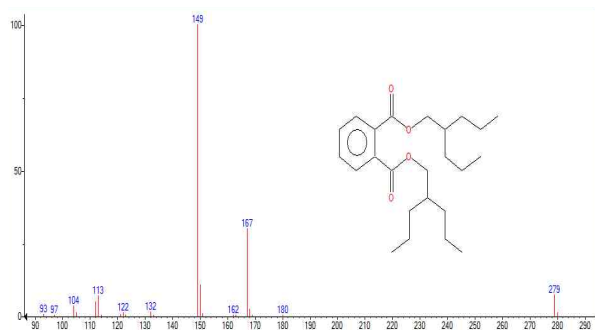

<질량 스펙트럼_디에칠헥실폐탈레이트>


라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 안전기준 등에 관한 규정, 식품의약품안전처, 2017
3. A, M. Api, : Toxicological profile of diethyl phthalate; a vehicle for fragrance and cosmetic ingredients. *Food and Chemical Toxicology*, 39(2), 97-108, 2001
4. Jidong, Li., Yaqi, Cai., Yali, Shi., Shifen, Mou., Guibin Jiang, : Analysis of phthalates via HPLC-UV in environmental water samples after concentration by solid-phase extraction using ionic liquid mixed hemimicelles, *Talanta*, 74, 498-504, 2008
5. D, De, Orsi., L, Gagliardi., R, Porra., S, Berri., P, Chimenti., A, Granese., I, Carpani., D, Tonelli, : A environmentally friendly reversed phase liquid chromatography method for phthalates determination in mail cosmetics, *Analitica Chimica Acta*, 555, 238-241, 2006

9. 사프롤 (Safrole)

가. 성분개요

- 분자식 : $C_{10}H_{10}O_2$
- 분자량 : 162.19
- 구조식 :



- CAS 번호 : 94-59-7
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료 (천연에센스에 자연적으로 함유되어 그 양이 최종 제품에서 100 ppm을 넘지 않는 경우는 제외)

나. 시험방법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 내부표준액 1.0 mL 및 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 사프롤 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하고, 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 각각 1, 2, 4, 8, 16 mL 및 내부표준액 1.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프-질량분석기에 따라 시험한다.

- * 내부표준액 : 염화벤질 30 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다.


< 조작조건 >

가스크로마토그래피	
- 칼럼	Rxi 624sil MS (30 m × 0.32 mm × 1.8 μ m) 또는 이와 동등한 칼럼
- 오븐온도	100 °C(3 분) → 10 °C/분 → 280 °C(5 분)
- 주입모드	스플릿 (20:1)
- 운반기체(유량)	헬륨 (1 mL/min)
검출기	질량분석기
- 인터페이스온도	230 °C
- 이온소스온도	250 °C
- 질량분석기모드	선택이온(SIM)모드 (사프롤 : 131, 162 및 염화벤질 : 126, 128 m/z),


다. 크로마토그램



<가스크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램>

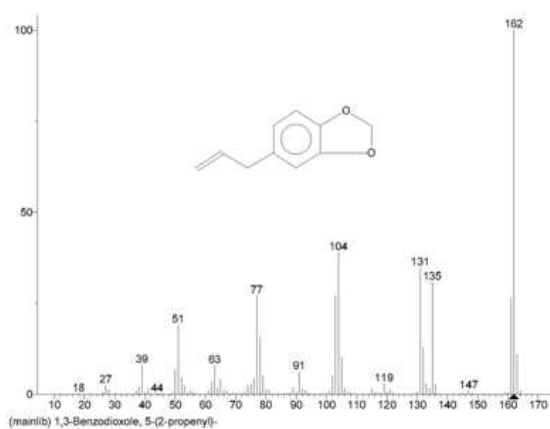

<질량 스펙트럼_사프롤>

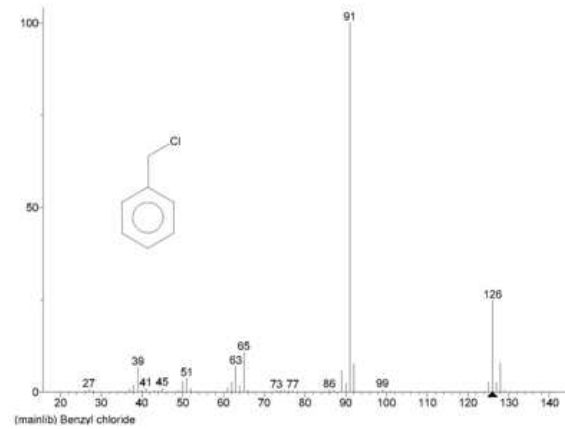

<질량 스펙트럼_염화벤질>

마. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 중 배합금지 성분의 분석법 확립 연구, 식품의약품안전처, 2012
3. David, Heikes, : SFE with GC and MS determination of safrole and related allylbenzenes in sassafras teas, *Journal of Chromatographic Science*, 32, 253-258, 1994


10. 디에틸렌글리콜 (Diethylene glycol)

가. 성분개요

- 분자식 : $C_4H_{10}O_3$

- 분자량 : 106.12

- 구조식 :



- CAS 번호 : 111-46-6

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료 (다만, 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 제외)

나. 시험방법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 내부표준액 1.0 mL 및 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 디에틸렌글리콜 표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고, 이 액 10 mL을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 각각 1, 2, 5, 7, 10, 15 mL 및 내부표준액 1.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프-질량분석기에 따라 시험한다.


* 내부표준액 : 염화벤질 30 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

* 내부표준물질은 분석법 밸리데이션 자료를 근거로 변경가능하다.

< 조작조건 >


가스크로마토그래피	
- 칼럼	Rxi 624sil MS (30 m × 0.32 mm × 1.8 μ m) 또는 이와 동등한 칼럼
- 오븐온도	100 °C(3 분) → 10 °C/분 → 280 °C(5 분)
- 주입모드	스플릿 (20:1)
- 운반기체(유량)	헬륨 (1 mL/min)
검출기	질량분석기
- 인터페이스온도	230 °C
- 이온소스온도	250 °C
- 질량분석기모드	선택이온(SIM)모드 (디에틸렌글리콜: 75, 76 및 염화벤질: 126, 128 m/z),

다. 크로마토그램

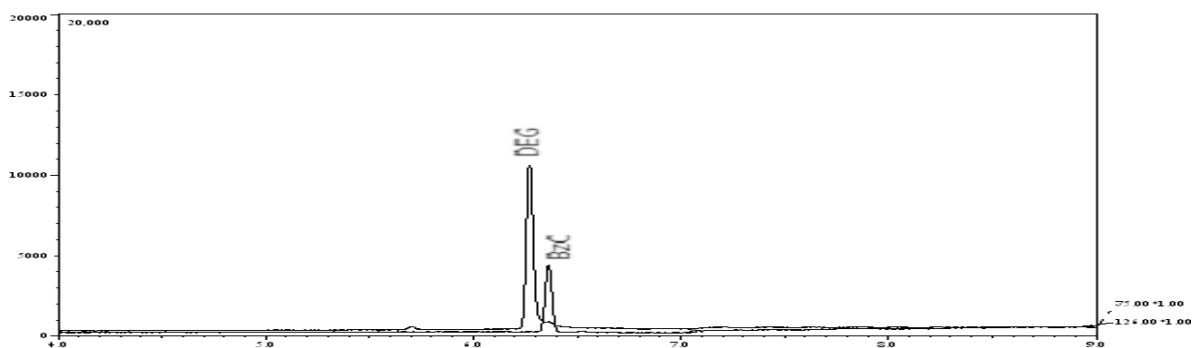


<가스크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램>

2) 질량분석 스펙트럼

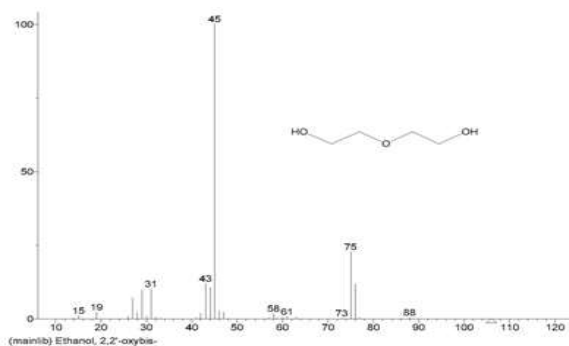

<질량 스펙트럼_디에틸렌글리콜>

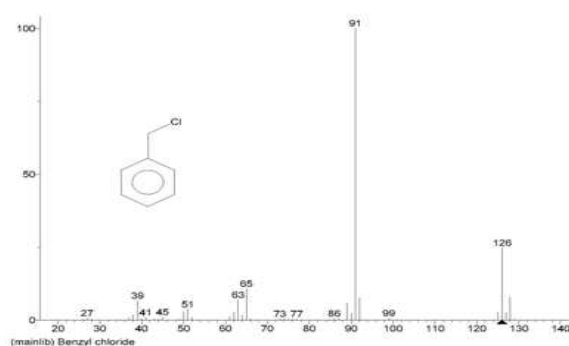

<질량 스펙트럼_염화벤질>

마. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 중 배합금지 성분의 분석법 확립 연구, 식품의약품안전처, 2012
3. Robert H, Williams., Steve M, Shah., Jack A, Maggiore, : Simultaneous detection and quantitation of diethylene glycol, ethylene glycol, and the toxic alcohols in serum using capillary column gas chromatography, *Journal of Analytical Toxicology*, 24, 621-626, 2000
4. Afidah A, Rahim., Bahruddin, Saad., Hasnah, Osman., NooHasani, Hashim., Solhan Yahya., Khairuddin, Md, Talib, : Simultaneous determination of diethylene glycol, diethylene glycol, diethylene glycol monoethyl ether, coumarin and caffeine in food items by gas chromatography, *Journal of Analytical Toxicology*, 24, 621-626, 2000


11. 디클로로펜 (Dichlorophene)

가. 성분개요

- 분자식 : $C_{13}H_{10}Cl_2O_2$

- 분자량 : 269.12

- 구조식 :

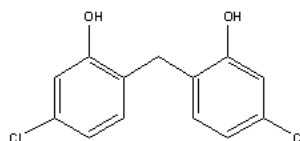

- CAS 번호 : 97-23-4

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료


나. 시험방법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 2시간 동안 초음파를 이용하여 균질 혼합하고 메탄올을 넣어 10.0 mL로 한 것을 여과하여 검액으로 한다. 따로 디클로로펜 표준품 약 20.0 mg 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 1000 ppm(1000 μ g/mL)으로 만든 다음 표준액 일정량을 취하여 50, 100, 200, 250, 500, 600 ppm 농도로 한 것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 약 10 μ L 씩을 가지고 다음 조작조건으로 액체크로마토그래프 절대검량선법에 따라 시험한다.

< 조작조건 >

검출기(파장)	자외부흡광광도계 220 nm
칼럼	Waters, Atlantis dC 18(5 μ m, 4.6 x 250 mm) 또는 등등이상의 칼럼
이동상	메탄올:희석한 30% 암모니아수(0.5→61)혼합액(48 : 52)
유속	1.3 mL/min
주입량	10 μ L

다. 크로마토그램

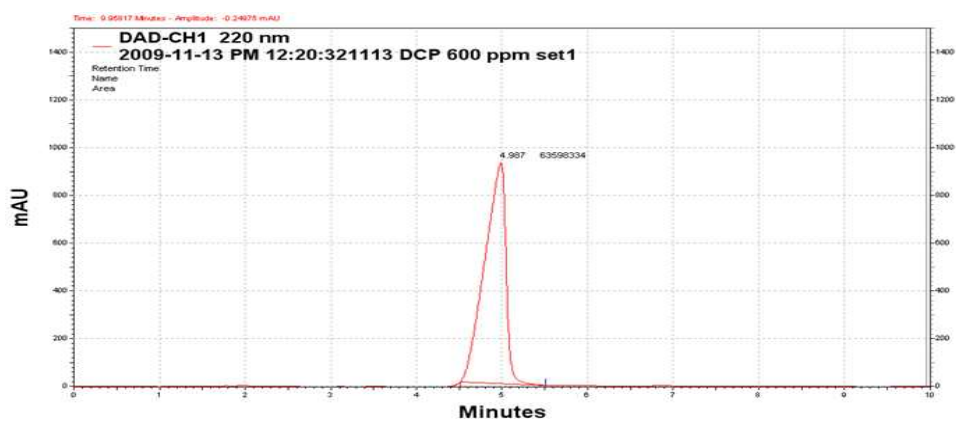

<액체크로마토그래프 크로마토그램>

라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 김상섭., 김도정., 최명신., 김미정., 권경진., 김정수., 김대우., 김동섭., 최보경, : 화장품 중 디클로로펜 및 메칠이소치아졸리논 분석법 확립, *FDC 법제연구*, 제5권, 37-43, 2010
3. Antoine, Ghauch., Almuthanna, Tuqan, : Reductive destruction and decontamination of aqueous solutions of chlorinated antimicrobial agent using bimetallic systems, *Journal of Hazardous Materials*, 164, 65-674, 2009

12. N-니트로소디에탄올아민 (N-nitrosodiethanolamine)


가. 성분개요

1) N-니트로소디에탄올아민

- 분자식 : $C_4H_{10}N_2O_3$

- 분자량 : 134.13

- 구조식 :



- CAS 번호 : 1116-54-7

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

나. 시험방법

액제 등 물에 분산이 잘 되는 검체인 경우 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하고 진탕배양기를 이용해 충분히 분산시킨다. 이 액을 3000 rpm에서 10분 동안 원심분리한 후 메탄올 2 mL와 물 2 mL로 활성화 시킨 Sep-pak C18 카트리지 (3cc)에 통과시켜 처음 1 mL를 버린 다음 취한 액을 검액으로 한다. 크림 등 물에 분산이 잘 되지 않는 검체인 경우에는 검체 약 1 g을 정밀하게 달아 디클로로메탄 5 mL를 넣어 충분히 분산시킨 다음 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하고 진탕배양기를 이용해 분산시킨다. 이 액을 3000 rpm에서 10분 동안 원심분리한 후 메탄올 2 mL과 물 2 mL로 활성화 시킨 Sep-pak C18 카트리지 (3cc)에 통과시켜 처음 1 mL는 버린 다음 취한 액을 검액으로 한다. 검체를 분산시키기 위한 디클로로메탄은 검액과 섞이지 않아 원심분리를 한 다음 디클로로메탄을 제외한 검액만을 취하기 때문에 검액의 회석배수에는 영향을 주지 않는다. 표준품 N-니트로소디에탄올아민과 내부표준물질인 중수소가 8개 치환된 N-니트로소디에탄올아민 (*N*-Nitrosodiethan-*d*₈-olamine)을 메탄올에 녹여 mL당 1 μ g을 함유하는 표준원액 및 내부표준원액을 만든다. 이 표준원액을 각각 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1, 1.6 mL를 정확하게 취하고, 내부표준원액은 각각 1 mL씩 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 아래 조작조건으로 액체크로마토그래프-질량분석기에 따라 시험한다. 표준액 및 검액의 피크면적을 측정하고, 내부표준물질의 피크면적에 대한 표준물질의 피크면적비를 구하여 검량선을 작성한다. 이로부터 검액 중의 N-니트로소디에탄올아민의 양을 계산한다.


< 조작조건 >

사용기기	UPLC-MS/MS(Triple Q)															
칼럼	Acquity UPLC® BEH C18 (2.1x100 mm, 1.7μm) 또는 동등 이상의 칼럼															
칼럼온도	45 °C															
주입량	5 μL															
유속	0.3 mL/min															
이동상	A : 2mM 아세트산암모늄액 B : 2mM 아세트산암모늄액, 90% 메탄올 혼합액															
이동상의 농도구배	<table><tr><th>시간(분)</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>95</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>95</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>90</td></tr></table>	시간(분)	A(%)	B(%)	0	95	5	2	95	5	4	10	90	6	10	90
시간(분)	A(%)	B(%)														
0	95	5														
2	95	5														
4	10	90														
6	10	90														


다중반응모니터링(MRM, Multiple reaction monitoring) 조작조건

성분명	분자식	Exact Mass	[M+H] ⁺ ion	Product ionsy
N-니트로소디에탄올아민	C ₄ H ₁₀ N ₂ O ₃	134.13	135.05	74.00
				104.00
중수소(8개) 치환 N-니트로소디에탄올아민	C ₄ D ₈ H ₂ N ₂ O ₃	142.18	143.02	111.09

다. 크로마토그램

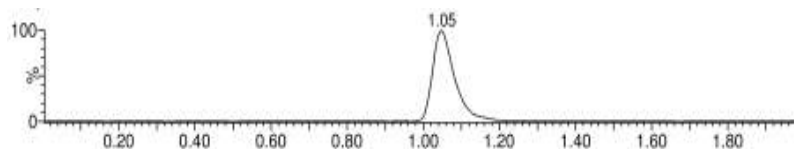

<액체크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램_중수소가 8개 치환된 N-니트로소디에탄올아민>

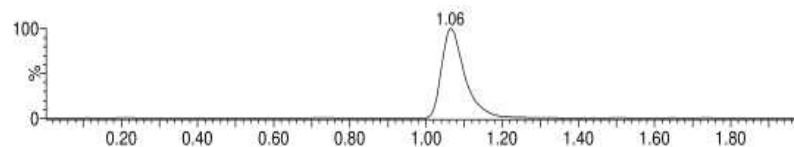

<액체크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램_N-니트로소디에탄올아민>

라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 신중유해물질 조기검색시스템 구축 연구, 식품의약품안전처, 2013
3. R, C, Schothorst., H, H, J, Somers, : Determination of N- nitrosodiethanolamine in cosmetic products by LC-MS-MS, *Analutical Bioanalytical Chemistry*, 381, 681-685, 2005

13. 몰레네이트 (Molinate), 헵타클로르 (Heptachlor), 펜치온 (Fenthlon), 마이클로부타닐 (Myclobutanil), 페나리몰 (Fenarimol)


가. 성분개요

1) 몰레네이트 (molinate)

- 분자식 : $C_9H_{17}NOS$

- 분자량 : 187.3

- 구조식 :



- CAS 번호 : 2212-67-1


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

2) 헵타클로르 (heptachlor)

- 분자식 : $C_{10}H_5Cl_7$

- 분자량 : 373.3

- 구조식 :



- CAS 번호 : 76-44-8


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

3) 펜치온 (fenthion)

- 분자식 : $C_{10}H_{15}O_3PS_2$

- 분자량 : 278.3

- 구조식 :



- CAS 번호 : 55-38-9


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

4) 마이클로부타닐 (myclobutanil)

- 분자식 : $C_{15}H_{17}ClN_4$

- 분자량 : 288.8

- 구조식 :



- CAS 번호 : 88671-89-0


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

5) 페나리몰 (fenarimol)

- 분자식 : $C_{17}H_{12}Cl_2N_2O$

- 분자량 : 331.2

- 구조식 :



- CAS 번호 : 60168-88-9

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

나. 시험방법


시료 약 500 mg을 정밀하게 달아 아세톤에 녹여 정확하게 200 mL로 하고 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 몰리네이트, 헵타클로르, 펜치온, 마이클로부타닐, 페나리몰 각각의 표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 아세톤에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 200 mL 용량플라스크에 넣고 아세톤을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 각각 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 및 16.0 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 아래 조작조건으로 가스크로마토그래프-질량분석기에 따라 시험한다. 표준액 및 검액의 피크면적을 측정하고, 표준물질의 농도별 피크면적으로 검량선을 작성한다. 이로부터 검액 중 몰리네이트, 헵타클로르, 펜치온, 마이클로부타닐 및 페나리몰의 양을 계산한다.

< 조작조건 >

가스크로마토그래피	
- 칼럼	안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 관에 5% 페닐-95% 메틸폴리실록산으로 0.25 um 두께로 피복한다
- 오븐온도	100 °C(2 분) → 10 °C/분 → 280 °C(20 분)
- 주입모드	스플릿 (10:1)
- 주입량	1 µL
- 운반기체(유속)	헬륨 (1 mL/min)
검출기	질량분석기
- 인터페이스온도	260 °C
- 이온소스온도	230 °C
- 질량분석기모드	선택이온(SIM) 모드


성분명	이온값(m/z)
몰리네이트	126, 187
헵타클로르	100, 272
펜치온	125, 278
마이클로부타닐	150, 179
페나리몰	107, 139

다. 크로마토그램

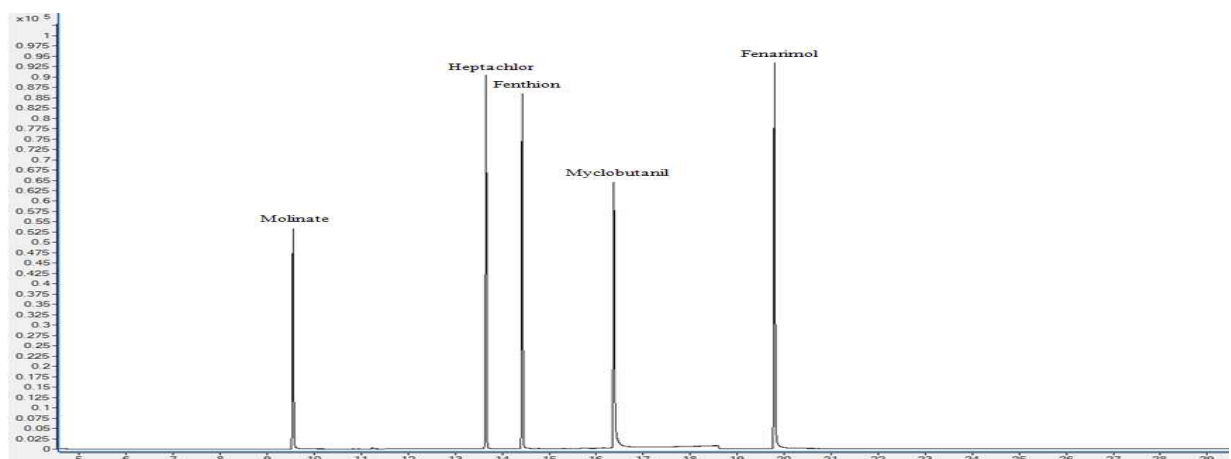


<가스크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램>


라. 질량분석 스펙트럼

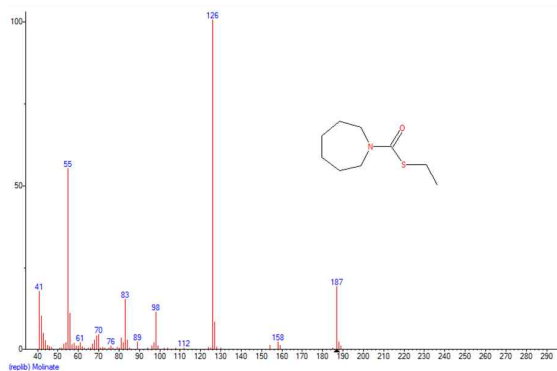


<질량 스펙트럼_몰리네이트>

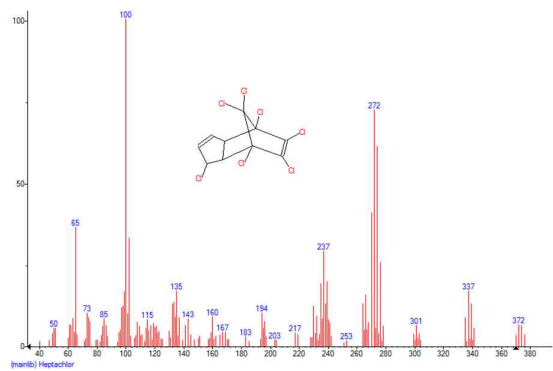


<질량 스펙트럼_헵타클로르>

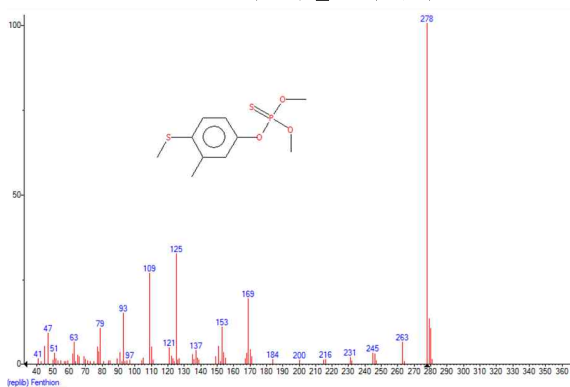

<질량 스펙트럼_펜치온>

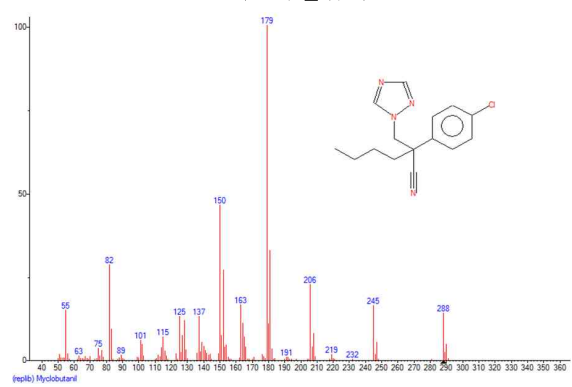

<질량 스펙트럼_마이클로부타닐>

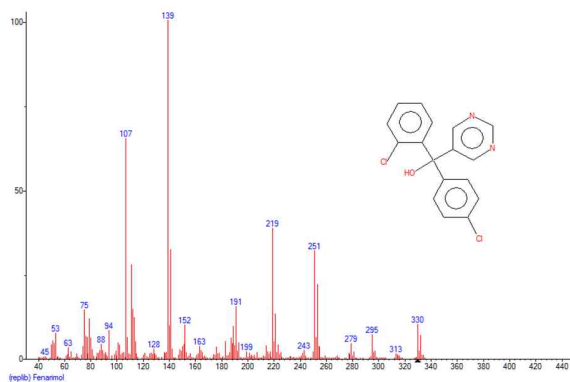

<질량 스펙트럼_페나리돌>

마. 참고 문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 중 배합금지 성분 분석법 확립 연구(II), 2013
3. 박정욱, 김애경, 김종필, 이향희, 박덕웅, 문수진, 하동룡, 김은선, 서계원 : QuEChERS 전처리법과 GC-셀/MS, ECD, NPD를 이용한 잔류농약 다성성분분석, 농약과학회지,

18, 278-295, 2014


4. Thanh, Dong, Nguyen., Eun, Mi, Han., Mi, Suk, Seo., Sa, Ra, Kim., Mi, Young, Yun., Dae, Myung, Lee., Gae, Ho, Lee, : A mult-residue method for the determination of 203 pesticides in rice paddies using gas chromatography mass spectrometry, *Analytica Chimica Acta*, 619, 67-74, 2008

14. 디페닐아민 (Diphenylamine), 빈클로졸린 (Vinclozoline), 알드린 (Aldrin), 디엘드린 (Dieldrin), 캡타폴 (Captafol)

가. 성분개요

1) 디페닐아민 (diphenylamine)


- 분자식 : $C_{12}H_{11}N$
- 분자량 : 169.2
- 구조식 :



- CAS 번호 : 122-39-4
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

2) 빈클로졸린 (vinclozoline)


- 분자식 : $C_{12}H_9Cl_2NO_3$
- 분자량 : 286.1
- 구조식 :



- CAS 번호 : 50471-44-8
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

3) 알드린 (aldrin)


- 분자식 : $C_{12}H_8Cl_6$
- 분자량 : 364.9
- 구조식 :



- CAS 번호 : 60-57-1
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

4) 디엘드린 (dieldrin)


- 분자식 : $C_{12}H_8Cl_6O$
- 분자량 : 380.9
- 구조식 :



- CAS 번호 : 60-57-1
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

5) 캡타폴 (captafol)

- 분자식 : $C_{10}H_9Cl_4NO_2S$
- 분자량 : 349.1
- 구조식 :



- CAS 번호 : 2425-06-1
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

나. 시험방법

시료 약 500 mg을 정밀하게 달아 아세톤에 녹여 정확하게 200 mL로 하고 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 디페닐아민, 빈클로졸린, 알드린, 디엘드린, 캡타폴 각각의 표준품 약 100 mg을 정밀하게 달아 아세톤에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 200 mL 용량플라스크에 넣고 아세톤을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 각각 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 및 16.0 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 아래 조작조건으로 가스크로마토그래프-질량분석기에 따라 시험한다. 표준액 및 검액의 피크면적을 측정하고, 표준물질의


농도별 피크면적으로 검량선을 작성한다. 이로부터 검액 중 디페닐아민, 빈클로졸린, 알드린, 디엘드린 및 캡타폴의 양을 계산한다.

< 조작조건 >

가스크로마토그래피	
- 칼럼	안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 관에 5% 페닐-95% 메틸폴리 실록산으로 0.25 μ m 두께로 피복한다
- 오븐온도	100 $^{\circ}$ C(2 분) $\rightarrow$ 10 $^{\circ}$ C/분 $\rightarrow$ 280 $^{\circ}$ C(20 분)
- 주입모드	스플릿 (10:1)
- 주입량	1 μ L
- 운반기체(유속)	헬륨 (1 mL/min)
검출기	질량분석기
- 인터페이스온도	260 $^{\circ}$ C
- 이온소스온도	230 $^{\circ}$ C
- 질량분석기모드	선택이온(SIM) 모드


성분명	이온값(m/z)
디페닐아민	84, 169
빈클로졸린	212, 285
알드린	91, 263
디엘드린	237, 263
캡타폴	79, 313

다. 크로마토그램

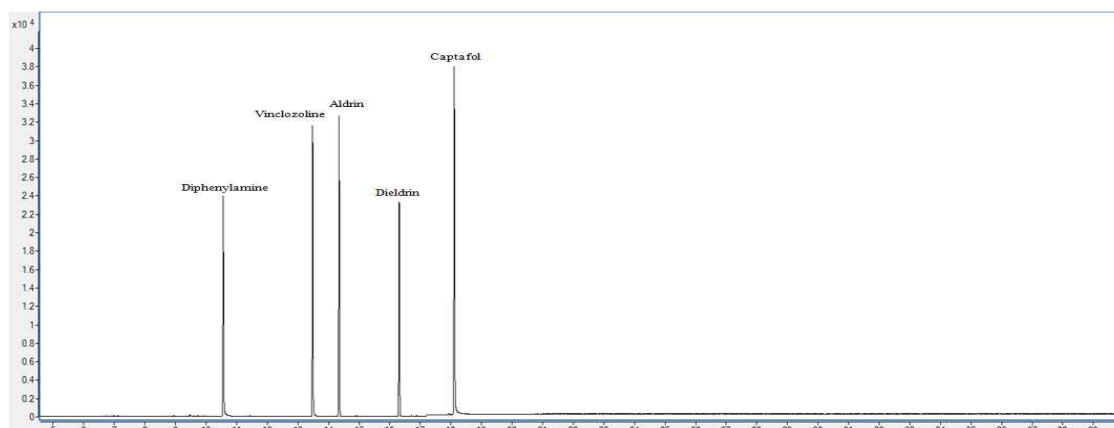


<가스크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램>


라. 질량분석 스펙트럼

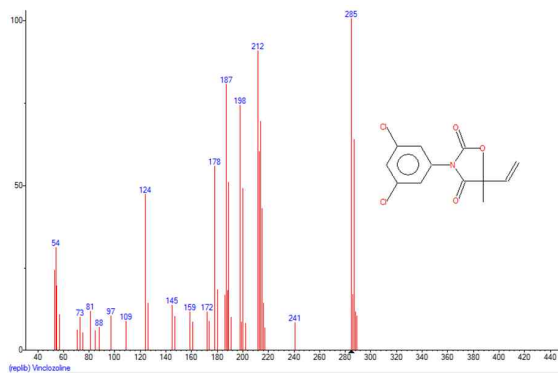


<질량 스펙트럼_빈클로졸린>

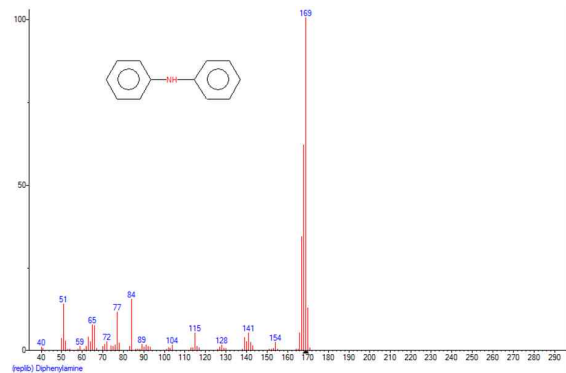


<질량 스펙트럼_디페닐아민>

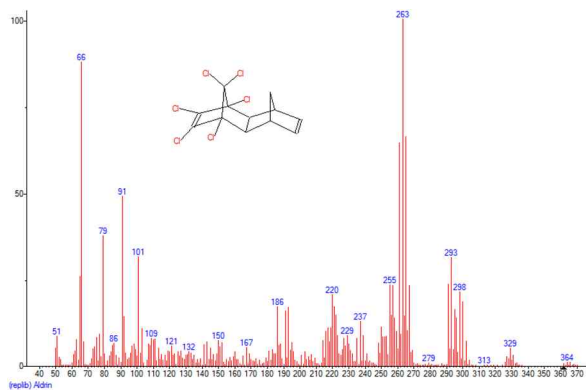

<질량 스펙트럼_알드린>

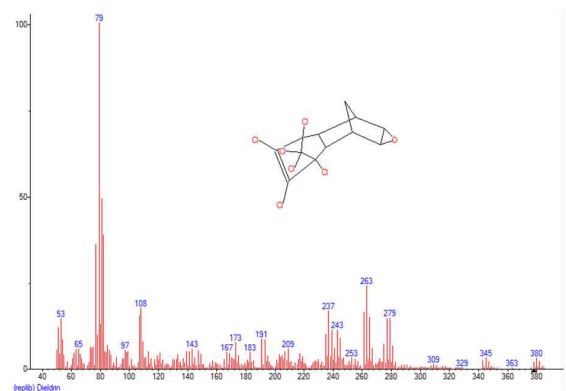

<질량 스펙트럼_디엘드린>

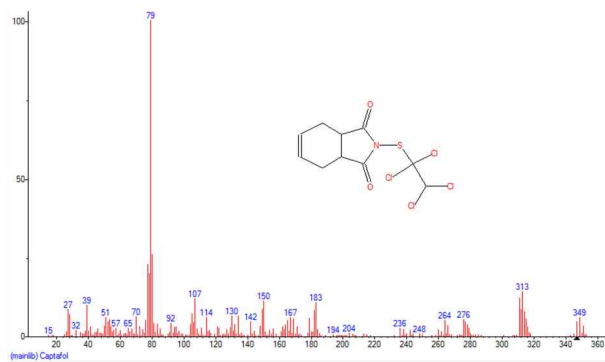

<질량 스펙트럼_캡타폴>

마. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 중 배합금지 성분 분석법 확립 연구(II), 2013
3. G, F, Pang., C, L, Fan., Y, M, Liu., Y, Z, Cao., J, J, Zhang., B, L, Fu., :

Multi-residue method for the determination of 450 pesticide residues in honey, fruit juice and wine by double cartridge solid phase extraction/gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry, *Food Additives Contaminants*, 23, 777-810, 2006


15. 카바릴 (Carbaryl)

가. 성분개요

- 분자식 : $C_{12}H_{11}NO_2$

- 분자량 : 201.2

- 구조식 :



- CAS 번호 : 63-25-2

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료


나. 시험방법

시료 약 2.0 g을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 왓트만 No.40 여과지 또는 이와 동등한 여과지로 여과한다. 이 액 50 mL을 정확하게 취하여 50 °C의 수욕에서 10분간 가온한 다음 감압, 50 °C 이하에서 메탄올을 날려보낸다. 잔류물에 메탄올 2 mL을 넣어 녹여 공경 0.45 μ m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 카바릴 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL을 정확하게 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 각각 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 및 20.0 mL를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 공경 0.45 μ m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 아래 조작조건으로 액체크로마토그래프에 따라 시험한다. 표준액 및 검액의 피크면적을 측정하고, 표준물질의 농도별 피크면적으로 검량선을 작성한다. 이로부터 검액 중 카바릴의 양을 계산한다.

< 조작조건 >

검출기(파장)	자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)																					
칼럼	안지름 4.6 mm, 길이 25 cm의 스테인레스강관에 5um의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다																					
칼럼온도	30 °C																					
이동상	A : 메탄올 / B : 물 <table><tr><th>시간(분)</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>4</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>35</td><td>80</td><td>20</td></tr><tr><td>47</td><td>80</td><td>20</td></tr><tr><td>49</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>55</td><td>20</td><td>80</td></tr></table>	시간(분)	A(%)	B(%)	0	20	80	4	20	80	35	80	20	47	80	20	49	20	80	55	20	80
시간(분)	A(%)	B(%)																				
0	20	80																				
4	20	80																				
35	80	20																				
47	80	20																				
49	20	80																				
55	20	80																				
유속	1.0 mL/min																					
주입량	10 μL																					

다. 크로마토그램

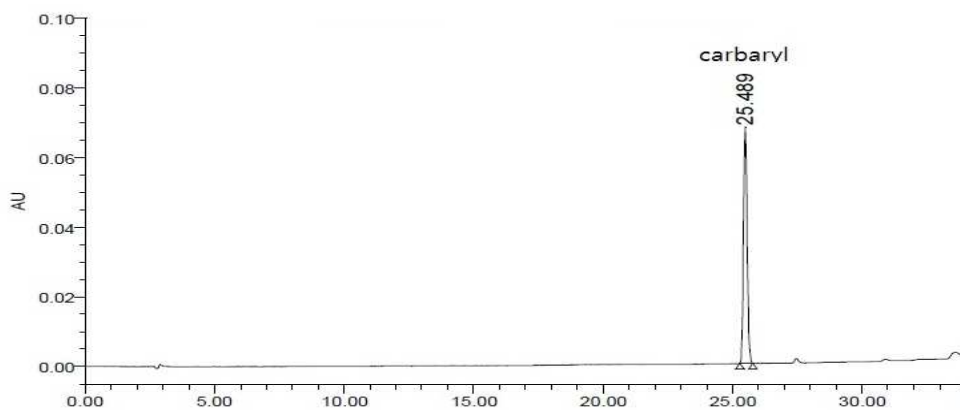

<액체크로마토그래프 크로마토그램>

라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 중 배합금지 성분 분석법 확립 연구(II), 2013
3. Fernando, M, Lancas., Sandra, R, Rissato., Mario, S, Galhiane, : Analysis of carbaryl and carbofuran in tobacco samples by HRGC, HPLC, and CZE, *Journal of Separation*

Science, 19, 200-206, 1996

4. Feride, Koc., Yusuf, Yigit., Yavuz, Kursad, Das., Yasemin, Gurel., Cevdet, Yarali, :
Determination of aldicarb propoxur carbofuran carbaryl and methiocarb residues in
honey by HPLC with post-column derivatization and fluorescence, *Journal of Food
and Drug Analysis*, 16, 39-45, 2008


16. 비스페놀 A (Bisphenol A)

가. 성분개요

- 분자식 : $C_{15}H_{16}O_2$

- 분자량 : 228.29

- 구조식 :

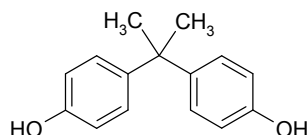

- CAS 번호 : 80-05-7

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

나. 시험방법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 메탄올 적당량을 넣고 30분간 초음파 진탕하여 추출하고 상온에서 식힌다. 여기에 내부표준액^{주)} 1 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 비스페놀 A 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액(100 mg/L)으로 한다. 표준원액 해당량을 정확하게 취하여 내부표준액을 넣고 메탄올로 각각 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 mg/L의 농도가 되도록 희석하여 검량선용 표준액으로 한다. 이 때 내부표준액은 표준액에서 내부표준물질의 농도가 1 mg/L 가 되도록 넣어 준다.


검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법(HPLC)에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적을 측정한다. 표준물질과 내부표준물질의 피크면적비로 검량선을 작성하고 검량선으로 부터 검액 중 비스페놀A의 양을 계산한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.

주) 내부표준액 : 4-tert-Butylphenol 약 100 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 가하여 녹인다. 이 용액 5 mL를 정확히 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 가하여 100 mL로 한 것을 내부표준액으로 한다. (50 mg/L)

< 조작조건 >

검출기(파장)	형광검출기 (여기파장 : 275nm, 측정파장 : 305 nm)
칼럼	안지름 4.6 mm, 길이 25 cm의 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 충전한다. 또는 이와 동등이상의 컬럼을 사용한다.
칼럼온도	30 °C
이동상	아세토나이트릴 : 정제수 (45 : 55)
유속	1.0 mL/min
주입량	20 μ L

다. 크로마토그램

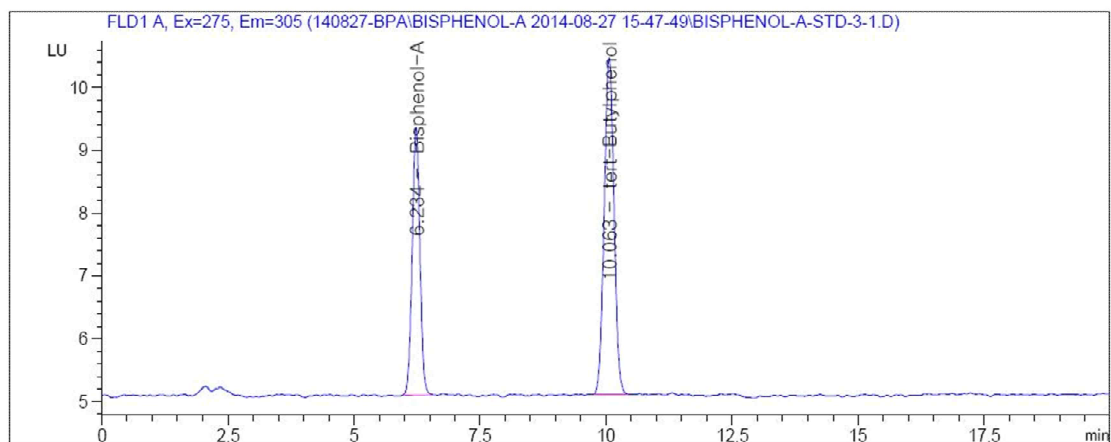

<액체크로마토그래프 크로마토그램>

라. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. Rong, Zhu., Wenhui, Zhao., Meijuan, Zhai., Fangdi, Wei., Zheng Cai., Na Sheng., Qin Hu, : Molecularly imprinted layer coated silica nanoparticles for selective solid phase extraction of bisphenol A from chemical cleansing and cosmetics samples, *Analytica Chimica Acta*, 658, 209-216, 2010
3. Wenhui, Zhao., Na, Sheng., Rong, Zhu., Fangdi, Wei., Zheng Cai., Meijuan, Zhai., Shuhu, Du, Qin, Hu, : Preparation of dummy template imprinted polymers at surface of silica microparticles for the selective extraction of trace bisphenol A from water samples, *Journal of Hazardous Materials*, 179, 223-229, 2010


17. 아세토나이트릴 (Acetonitrile)

가. 성분개요

- 분자식 : C_2H_3N

- 분자량 : 41.05

- 구조식 :



- CAS 번호 : 75-05-8

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료

나. 시험방법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 내부표준액 50.0 μL 및 황산나트륨용액(20→100) 1.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 아세토나이트릴 표준품을 증류수로 희석하여 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 mg/mL으로 한다. 각 액 50.0 μL 씩을 정확하게 취하고 각각에 내부표준액 50.0 μL , 폴리에틸렌글리콜 400 약 1.0 g 및 황산나트륨용액(20→100) 1.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 액을 표준액으로 한다.

검액 및 표준액 각 1 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액의 피크면적을 측정한다. 표준물질과 내부표준물질의 피크면적비로 검량선을 작성하고 검량선으로 부터 검액 중 아세토나이트릴의 양을 계산한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.


○ 내부표준액 : 1,4-디옥산- d_8 50 mg을 정밀하게 달아 증류수에 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

< 조작조건 >


헤드스페이스	
- 주입량(루프)	1 mL
- 바이알 평형온도	100 °C
- 루프온도	105 °C
- 주입라인 온도	110 °C
- 바이알 평형시간	30 분
가스크로마토그래피	
- 칼럼	안지름 약 0.25 mm, 길이 약 60 m인 관에 6% 시아노프로필페닐-94% 디메틸폴리실록산으로 1.4 µm 두께로 피복한다
- 오븐온도	40 °C(5 분) → 20 °C/분 → 250 °C(10 분)
- 주입모드	스플릿 (10:1)
- 운반기체(유량)	헬륨 (1.0 mL/min)
검출기	질량분석기
- 인터페이스온도	240 °C
- 이온소스온도	230 °C
- 스캔범위	40 ~ 200 amu
- 질량분석기모드	선택이온(SIM)모드

성분명	이온값(m/z)
아세트나이트릴	41, 40, 39
1,4-디옥산-d ₈	96, 64, 46


다. 크로마토그램

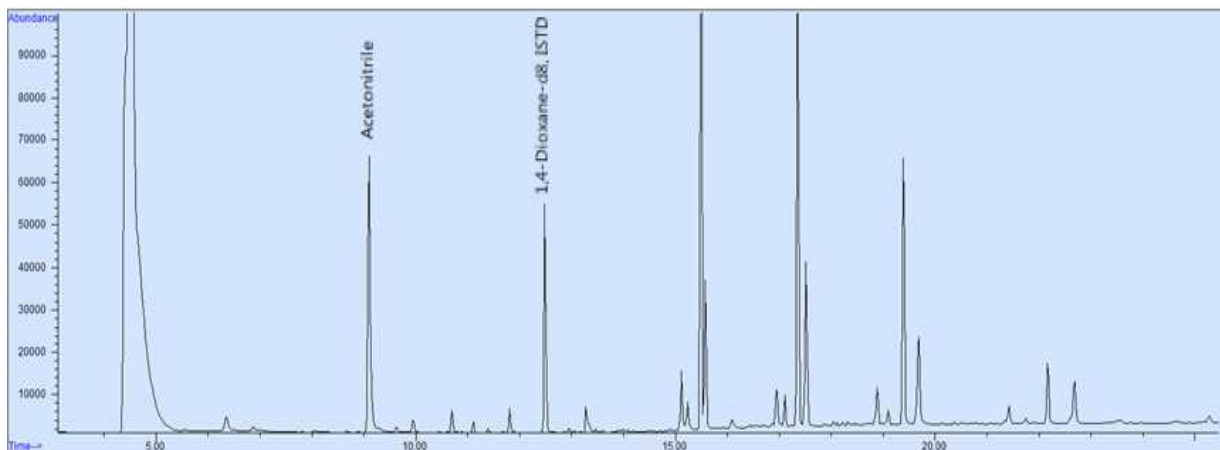

< 가스크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램 >

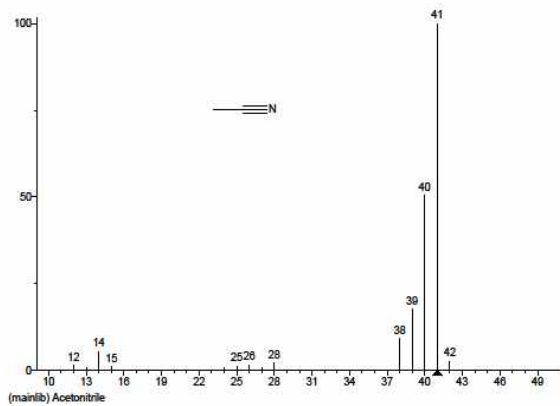

<질량 스펙트럼_아세토나이트릴>

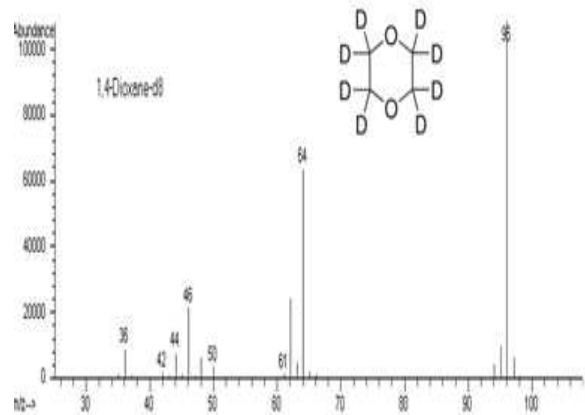

<질량 스펙트럼_1,4-디옥산-d₈>

라. 참고문헌


1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. Costin, C, Camarasu., Maria, Mezei, Szuts., Gabor, Bertok, Varga, : Residual solvents determination in pharmaceutical products by GC-HS and GC-MS-SPME, *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 18, 623-638, 1998

18. 자일렌 (Xylene)

가. 성분개요

- 분자식 : C_8H_{10}
- 분자량 : 106.16

- 구조식 :

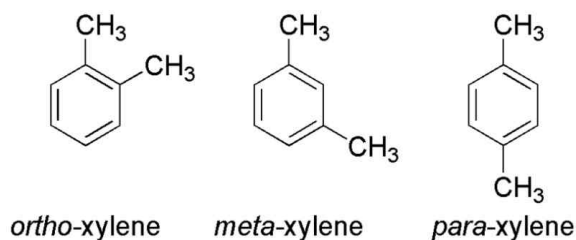

- CAS 번호 : 이성질체 혼합물 1330-20-7-2
(*o*-Xylene 95-47-6, *m*-Xylene 108-38-3, *p*-Xylene 106-42-3)

사용할 수 없는 원료

(다만, 화장품 원료의 제조공정에서 용매로 사용되었으나 완전히 제거할

- 관리기준 : 수 없는 잔류용매로서 화장품법 시행규칙 [별표 3] 자. 손발톱용 제품류 중 1), 2), 3), 5)에 해당하는 제품 중 0.01 % 이하, 기타 제품 중 0.002 % 이하인 경우 제외)

나. 시험방법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 네일에나멜 제품의 경우 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL, 기타 제품은 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 한 후 0.2 μ m 멤브레인필터로 여과한 액을 검액으로 한다.

○ 네일에나멜 제품 : 화장품법 시행규칙 [별표 3] 자. 손발톱용 제품류 중 1), 2), 3), 5)에 해당하는 제품


따로 자일렌 표준품 100 mg을 정밀하게 달아 아세톤 10 mL에 녹여 10000 ppm(10000 μ g/mL)으로 한 것을 표준원액으로 한다. 이 액을 일정량 취하고 내부표준물질을 넣어 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 ppm 이 되도록 아세톤으로 희석한 것을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 약 1.0 μ L씩을 가지고 다음 기기 조작조건에 따라 기체크로마토그래프법으로 시험한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위를 조정할 수 있으며 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.

* 내부표준물질 (ISTD) : 벤 질 클로라이드(Benzylchloride) 0.5 ppm

< 조작조건 >

가스크로마토그래피		
- 칼럼	길이 약 30 m, 안지름 약 0.25 mm인 용융실리카 모세관 내부에 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜 왁스를 약 0.25 μm 두께로 코팅한다	
- 오븐온도	60 °C(2 분) → 6 °C/분 → 220 °C(5 분)	
- 시료주입량	1.0 μL	
- 시료주입온도	240 °C	
- 주입모드	스플릿 (20:1)	
- 운반기체(유량)	헬륨 (1.0 μL/min)	
검출기	질량분석기	
- 인터페이스온도	240 °C	
- 이온소스온도	230 °C	
- 스캔범위	40 ~ 200 amu	
- 질량분석기모드	선택이온(SIM)모드	
	성분명	이온값(m/z)
	<i>o</i> -자일렌(<i>p</i> -xylene)	91.1, 105, 106.1
	<i>m</i> -자일렌(<i>m</i> -xylene)	
	<i>p</i> -자일렌(<i>o</i> -xylene)	
	벤질클로라이드(benzylchloride)	126.1

다. 크로마토그램

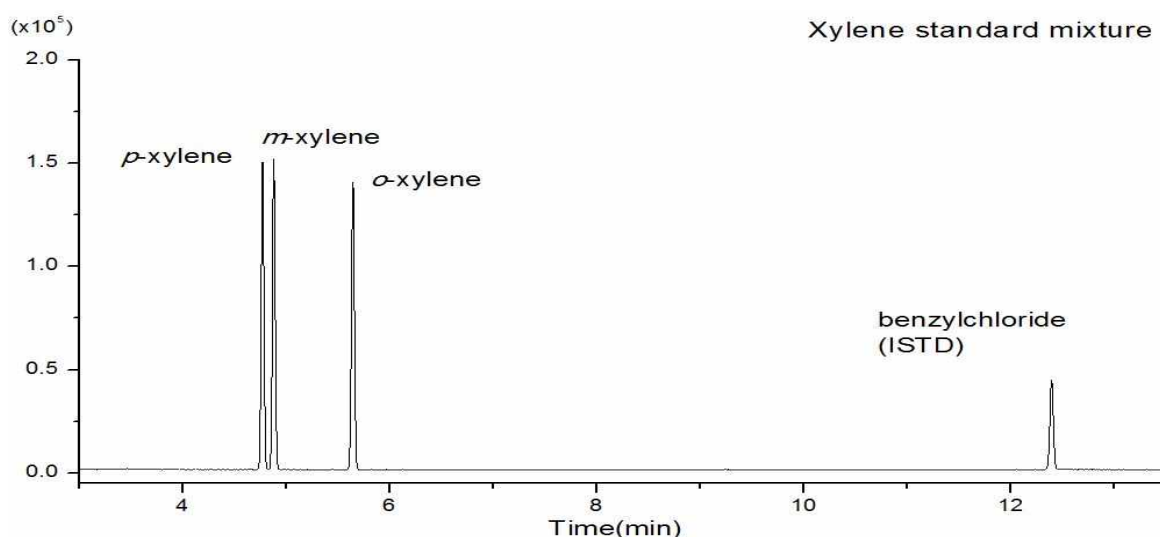

<가스크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램>



<질량 스펙트럼_m-자일렌>



<질량 스펙트럼_벤질클로라이드>

마. 참고문헌

1. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
2. 수질-벤젠 및 그 유도체 측정방법-제1부: 헤드스페이스 가스크로마토그래프법, KS I ISO 11423-1, 2008
3. Karsten, Sieg., Elke, Fries., Wilhelm, Puttmann, : Analysis of benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes and n-aldehydes in melted snow water via solid-phase dynamic extraction combined with gas chromatography/mass spectrometry, *Journal of chromatography A*, Journal of Chromatography A, 1178, 178-186, 2008

19. 6가 크롬 (Hexavalent chromium)

가. 성분 개요

- 원자량 : 51.9961
- CAS 번호 : 18540-29-9
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료 (크로믹애씨드 및 그 염류)

나. 시험방법

시료 1.0 g을 정밀하게 달아 이동상 8 mL를 넣어 상온에서 60분간 교반하고, 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한 후 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 검액으로 한다.

○ 필요한 경우 10분간 4000 rpm으로 원심분리하여 여과한다.

따로 6가 크롬 표준액(1000 $\mu\text{g/mL}$) 1 mL을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하고, 이 액 1 mL을 정확하게 취하여 이동상 80 mL를 넣어 상온에서 60분간 교반하고, 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 표준원액으로 한다(500 ng/mL). 이 액 일정량을 취하여 이동상으로 희석하여 10, 25, 50, 100, 250, 500 ng/mL로 한 액을 표준액으로 한다.

검액 및 표준액 약 50 μL 씩을 가지고 다음 기기 조작조건에 따라 이온 크로마토그래프 법으로 시험한다.


필요한 경우 표준액의 검량선 범위를 조정할 수 있으며 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.

* 이동상 : Pyridine-2,6-dicarboxylic acid (PDCA) 3.34 g, disodium hydrogen phosphate heptahydrate ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 5.36 g, sodium iodide (NaI) 15 g, ammonium acetate($\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{NH}_4$) 38.5 g, lithium hydroxide monohydrate ($\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$) 1.17 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 100 mL을 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한 후 5 M 질산으로 pH를 6.75 ± 0.05 로 조정 한 것을 이동상으로 한다.

< 조작조건 >

칼럼	길이 약 50 mm 안지름 약 4 mm인 IonPac CG5A 혹은 이와 동등한 것을 가드칼럼으로 하고, 길이 약 250 mm 안지름 약 4 mm인 IonPac CS5A 또는 이와 동등한 칼럼
시료주입량	50 μ L
이동상	2 mM PDCA, 2 mM Na_2HPO_4 , 10 mM NaI, 50 mM $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{NH}_4$, 2.8 mM LiOH (5 M 질산으로 pH 6.75 $\pm$ 0.05로 조정)
이동상 유량	1.0 mL/min
컬럼 후 반응액	1,5-diphenylcarbohydrazide(DPC) 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 100 mL를 정확하게 취하여 1000 mL 용량플라스크에 옮기고 물 적당량과 98 % 황산 25 mL을 첨가하여 혼합한 후, 물을 넣어 1000 mL로 한 액을 컬럼 후 반응액으로 한다. (2 mM DPC, 10 % CH_3OH , 0.45 M H_2SO_4)
반응액 유량	0.5 mL/min
검출기	자외부흡광광도계 (측정파장 : 530 nm)

다. 크로마토그램

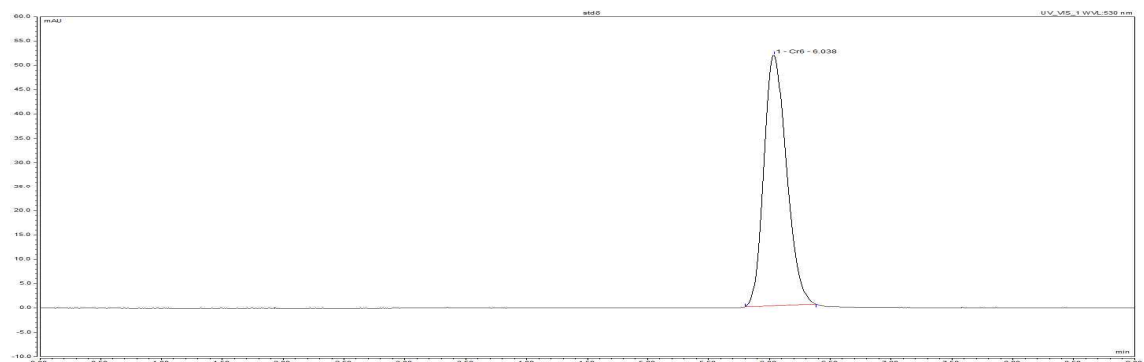

<이온크로마토그래프 크로마토그램>

라. 참고문헌


1. 화장품 위해평가 선진화 연구, 식품의약품안전처, 2014-2016
2. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
3. Hiroki, Hotta., Katsuya, Yata., Kamurul, Fakir., Bin, Kamarudin., Shota, Kurihara., Kin, inchi. Taunda., Natsuo Fakumoto., Isao Kojima., Shin, ichi. Kinugasa, : Determination of chromium(III), chromium(VI) and total chromium in chromate and

- trivalent chromium conversion coatings by electrospray ionization mass spectrometry, *Talanta*, 88, 533-536, 2012
4. Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water Using Ion Chromatography, *Dionex*, 2003
 5. Pang, Y., Liu, M., Dong, Z. : Simultaneous determination of chromium speciation in cosmetic using reversed-phase ion-pair chromatograph-inductively coupled plasma mass spectrometry, *Chinese Journal of Chromatography*, 29, 1027-1030, 2011
 6. Thunyarat, Phesatcha., Weerapong, Worawirunwong., Jeff, Rohrer, : Separation of Chromium (III) and Chromium (VI) by Ion Chromatography, *Thermo Scientific*, 165, 2012
 7. Daniel, Kutshcher., Shona, Mcsheehy. Dacos., Lathar, Rottman, : The Migration of Elements from Toys and Speciation of Chromium (VI) in Toy Material Using a IC-ICP-MS Solution, *Thermo Scientific*, 43175, 2013
 8. Chromium Speciation in Drinking Water by LC-ICP-MS, *PerkinElmer Application note*, 2014
 9. Francesco, Petrucci., Oreste, Senofonte, : Determination of Cr(VI) in cosmetic products using ion chromatography with dynamic reaction cell-inductively coupled plasma-mass spectrometry (DRC-ICP-MS), *Analytical Method*, 5269-5274, 2015
 10. Eung, Kyung, Kang., Somi, Lee., Jin-Hee, Paᄁ., Kyng-mi, Joo., Hey-jin, Jeong., In, Seop Chang, : Determination of hexavalent chromium in cosmetic products by ion chromatography and postcolumn derivatization, *Contact Dermatitis*, 54, 244-248, 2006
 11. Mateja, sikovec., Milko, Novic., Vida Humik., Mladen, Franko, : On-line thermal lens spectrometric detection of Cr(III) and Cr(VI) after separation by ion chromatography, *Journal of Chromatography A*, 706, 121-126, 1995

20. 미녹시딜

가. 성분 개요

- 분자식 : $C_9H_{15}N_5O$
- 분자량 : 209.25
- 구조식 :



- CAS 번호 : 38304-91-5
- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료
- 이명 : 6-(피페리디닐)-2,4-피리미딘디아민-3-옥사이드

나. 시험방법

1) 액체크로마토그래프법

시료 약 2.0 g을 정밀하게 달아 50 mL 용량플라스크에 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한 후 멤브레인 필터로 여과한 액을 검액으로 한다.

따로 미녹시딜 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 10 mL 용량플라스크에 넣고 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한 액을 표준원액(1000 mg/L)으로 한다. 이 액 일정량을 취하여 이동상으로 희석하여 5, 10, 25, 50, 100, 200 mg/L로 하고 멤브레인 필터로 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 중 미녹시딜의 양을 구한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.

< 조작조건 >

칼럼	시세이도 UG120 C18 (4.6 x 250 mm, 5 μ m) 또는 동등 성능 이상의 칼럼
칼럼온도	35 $^{\circ}$ C
이동상	도큐세이트나트륨 3.0 g을 물·메탄올·빙초산(300:700:10) 혼합액 1010 mL로 녹이고 과염소산으로 pH 3.0으로 조정한다.
유속	1.0 mL/min
주입량	10 μ L
측정파장	254 nm

2) 액체크로마토그래프-질량분석기법

시료 약 2.0 g을 정밀하게 달아 50 mL 용량플라스크에 넣고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한 후 초음파 진탕 후 멤브레인 필터로 여과한 액을 검액으로 한다.

따로 미녹시딜 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 추출용매를 넣어 정확하게 10 mL로 한 액을 표준원액(1000 mg/L)으로 한다. 이 액 일정량을 취하여 이동상으로 희석하여 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2 mg/L로 하고 멤브레인 필터로 여과하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프-질량분석기법에 따라 시험하여 검액 중 미녹시딜의 양을 구한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위 내에서 시료 채취량 또는 희석배수를 조정할 수 있다.

* 추출용매 : 도큐세이트나트륨 3.0 g을 물·메탄올·빙초산(300:700:10) 혼합액 1010 mL로 녹이고 과염소산으로 pH 3.0으로 조정

< 조작조건 >

액체크로마토그래프 조건


칼럼	Waters ACQUITY UPLC® BEH (2.1 x 100 mm, 1.7 µm) 또는 동등 성능 이상의 칼럼		
칼럼온도	25 °C		
이동상	(A) A – 0.5 mM 암모늄아세테이트·물 용액 (B) B – 0.5 mM 암모늄아세테이트·아세토니트릴 용액		
	시간(분)	A(%)	B(%)
	0 ~ 0.5	95	5
	0.5 ~ 2.2	95	5
	2.2 ~ 4	10	90
	4 ~ 4.5	10	90
	4.5 ~ 5	95	5
유속	0.2 mL/min		
주입량	2 µL		

< 다중반응모니터링(MRM, Multiple reaction monitoring) 조작조건 >

성분명	Exact Mass	[M+H] + ion	Cone Voltage	Product ions	Collision Energy
시프로플로사신	209.25	210.08	25	109.96	25
			25	164.02	25
			25	193.08	15


다. 크로마토그램

1) 액체크로마토그래프

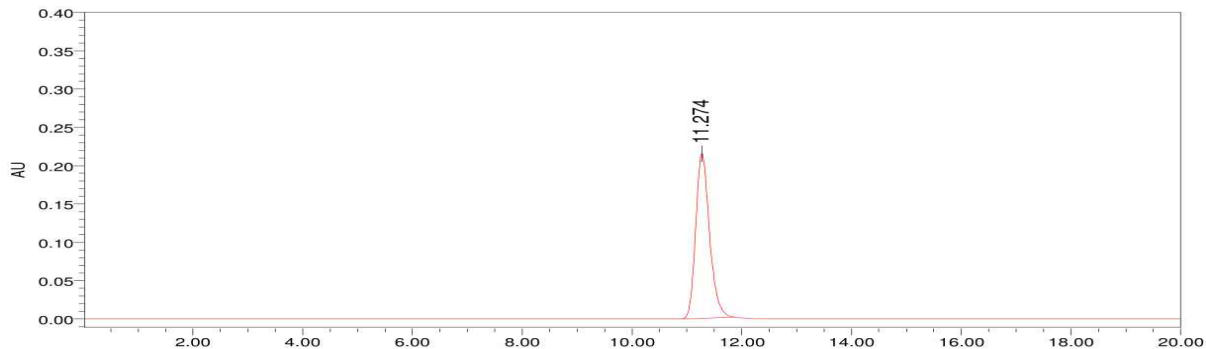


<액체크로마토그래프 크로마토그램>

2) 액체크로마토그래프-질량분석기

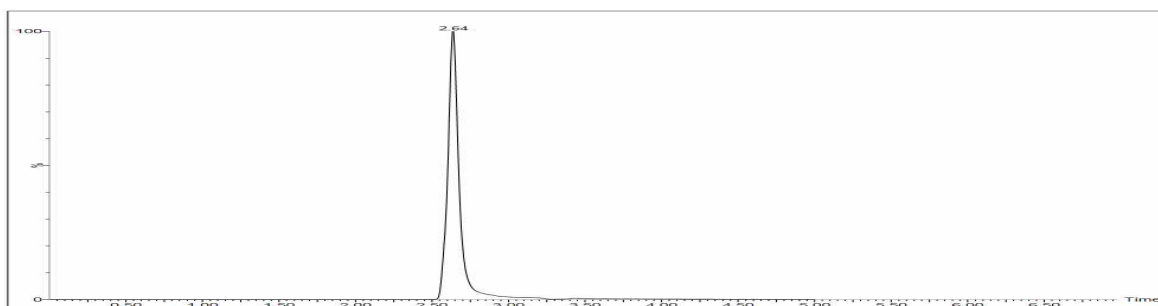

<액체크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램>

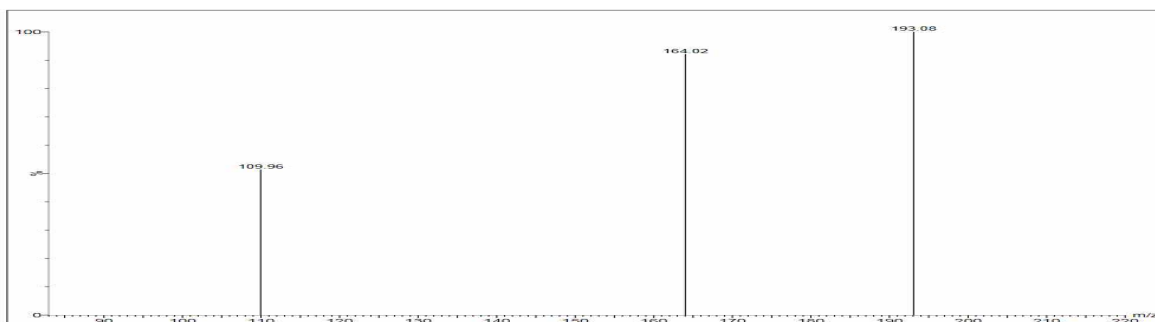

<다중반응모니터링>

라. 참고문헌

1. 식·의약품 등 수사·분석 사례집, 식품의약품안전처, 2015
2. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
3. Vijayamma, G., Salomi, P., Venkatesh, P., : Analytical Method Development and Validation of Minoxidil in Pharmaceutical Dosage Forms by UV Spectrophotometry, *International Journal of Innovative Pharmaceutical Research*, 6(1), 464-467, 2015

21. 시프로플록사신


가. 성분개요

1) 시프로플록사신 (Ciprofloxacin)

- 분자식 : $C_{17}H_{18}FN_3O_3$

- 분자량 : 331.34

- 구조식 :

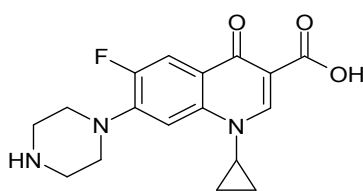

- CAS 번호 : 85721-33-1


- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료(항생물질)

2) 시프로플록사신염산염수화물 (Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate)

- 분자식 : $C_{17}H_{18}FN_3O_3 \cdot HCl \cdot H_2O$

- 분자량 : 385.82

- 구조식 :

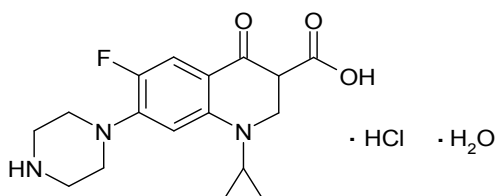

- CAS 번호 : 86393-32-0

- 관리기준 : 사용할 수 없는 원료(항생물질)

나. 시험방법

시료 약 1.0 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한 후 멤브레인 필터로 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 시프로플록사신 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액(100 mg/L)으로 한다. 표준원액 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 및 20.0 mL를 정확하게

취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한 후 멤브레인 필터로 여과한 액을 표준액으로 한다. 표준액과 검액을 가지고 다음 조작조건으로 액체크로마토그래프-질량분석기법에 따라 시험한다. 필요한 경우 표준액의 검량선 범위내에서 검체 채취량과 희석배수는 조정할 수 있다.

< 조작조건 >


액체크로마토그래프 조건

칼럼	Waters ACQUITY UPLC® BEH C18 (2.1 × 100 mm, 1.7 µm) 또는 동등 성능 이상의 컬럼			
칼럼온도	25 °C			
이동상	A : 0.2 % 포름산·물 용액 B : 아세토니트릴			
	시간(분)	유속	A	B
	0	0.2	90	10
	2.5	0.2	90	10
	3	0.3	90	10
	12	0.3	40	60
	15	0.3	0	100
유속	0.2 → 0.3 mL/min			
주입량	2 µL			


< 다중반응모니터링(MRM, Multiple reaction monitoring) 조작조건 >

성분명	Exact Mass	[M+H] ⁺ ion	Cone Voltage	Product ions	Collision Energy
시프로플로사신	331.34	332.00	30	231.00	30
				288.00	20
				314.00	20

다. 크로마토그램

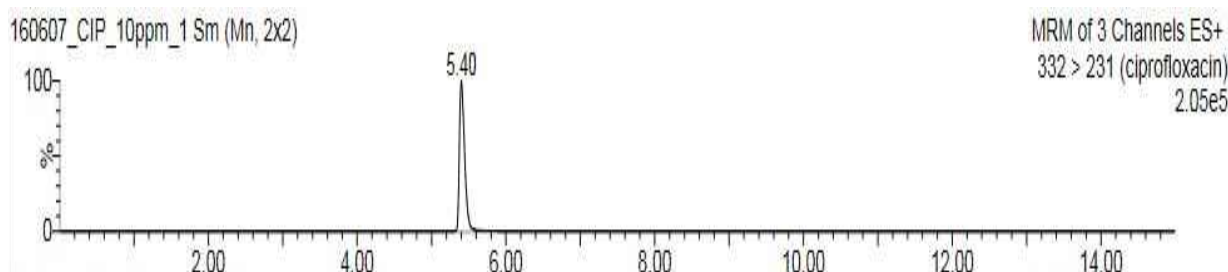

<액체크로마토그래프-질량분석기 크로마토그램>

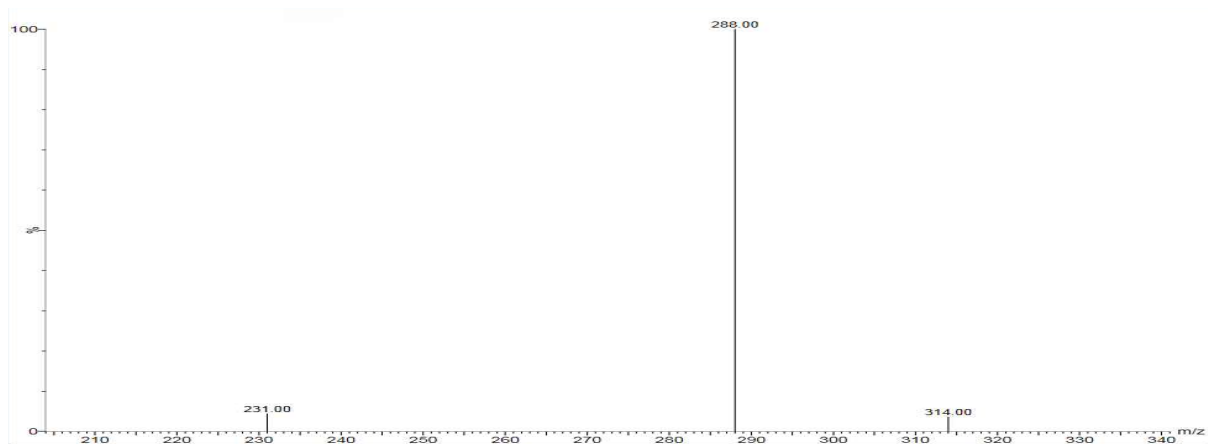

<다중반응모니터링>

라. 참고문헌

1. 대한민국약전, 식품의약품안전처, 2017
2. 화장품 사용한도 성분 분석법 개발, 식품의약품안전처, 2016
3. 의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인 해설서(민원인안내서), 식품의약품안전처, 2017
4. Eva M. Golet. : Trace Determination of Fluoroquinolone Antibacterial Agents in Urban Wastewater by Solid-phase Extraction and Liquid Chromatography with Fluorescence Detection, *Anal. Chem*, 73, 3632-3638, 2001