

KOREA PACK 2020 & ICPI WEEK 2020

- 슬기로운 관람생활 (전시회 관람객 방역수칙) -

□ 목 적

전시기간 중 참가업체 및 참관객의 안전한 비즈니스 환경 조성 및 철저한 방역관리를 통한 코로나19 확산 방지


□ 전시장 4단계 방역관리 실시



1단계 전시장 입장단계1) (1차 체온측정)

전시장 외부 → 실내입장

① 입/출구 구분 및 제한운영 : 전시장 입구와 출구 GATE 구분

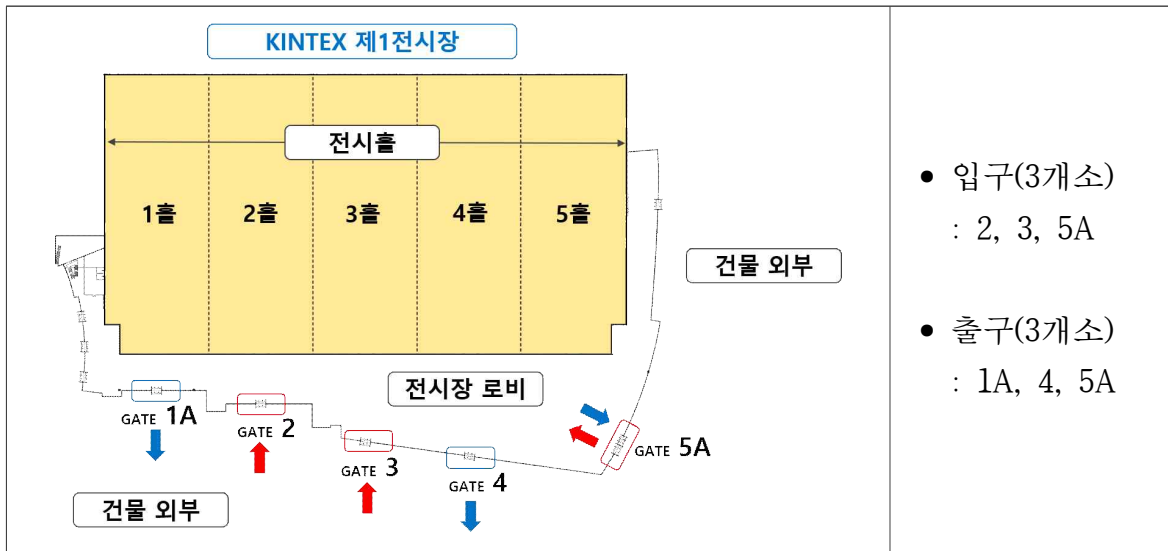

② 참가자 마스크 착용 및 손소독제 사용 후 입장

- 마스크 미착용 방문자는 입장이 제한됨

③ 입장절차 및 거리두기 : 1.5m 거리두기

④ (1차) 체온측정 및 소독매트 설치 (발열기준 : 37.5도 적용)

- 발열 참가자 대상 비접촉식 체온계로 2차 체온측정

- 모든 전시장 입구에 소독 발판매트 설치

⑤ 전자출입명부 작성 (QR코드 인식)

가. 안내배너에 부착된 QR코드를 참가자 스마트폰으로 스캔
 나. 스캔된 URL의 입력서식을 통해 개인정보 및 문진표 작성
 다. 입력된 결과 스마트폰 화면 제시 후 입장
 라. 입력결과 자동 서버 저장 (4주 후 개인정보 파기)
 ※ 스마트폰 미소지시 수기장부 작성(신분증 대조)

⑥ 비닐장갑 배포 : 배포되는 비닐장갑 착용 후 입장 및 등록지 작성

1) 외부(야외)에서 킨텍스 전시장 건물로 출입하는 모든 입출구 통제

2단계

관람객 등록단계

전시장 로비


- ① 사전등록 통한 현장등록 최소화
 - 행사장 출입자 신원 파악 및 신속하고 안전한 입장
 - 사전등록 시 호흡기 증상 유무에 대한 내용 확인
- ② 무인 등록대(비대면)
 - 무인등록대(KIOSK)를 통한 출입증 발급으로 대면 최소화
 - 출입증 발급 대기 시 1.5m 거리두기 바닥 유지선 부착
 - 무인등록대 안내요원 : 비닐장갑 착용 및 거리두기 안내
- ③ 등록데스크
 - 대기줄에서 1.5m 거리두기 (바닥 유지선 확인)
 - 등록데스크 안내요원 : 대기줄 및 거리두기 안내

3단계

전시홀 입장단계²⁾ (2차 체온측정)

전시장 로비 → 전시홀 입장

- ① 전시홀 입구, 출구 구분 운영

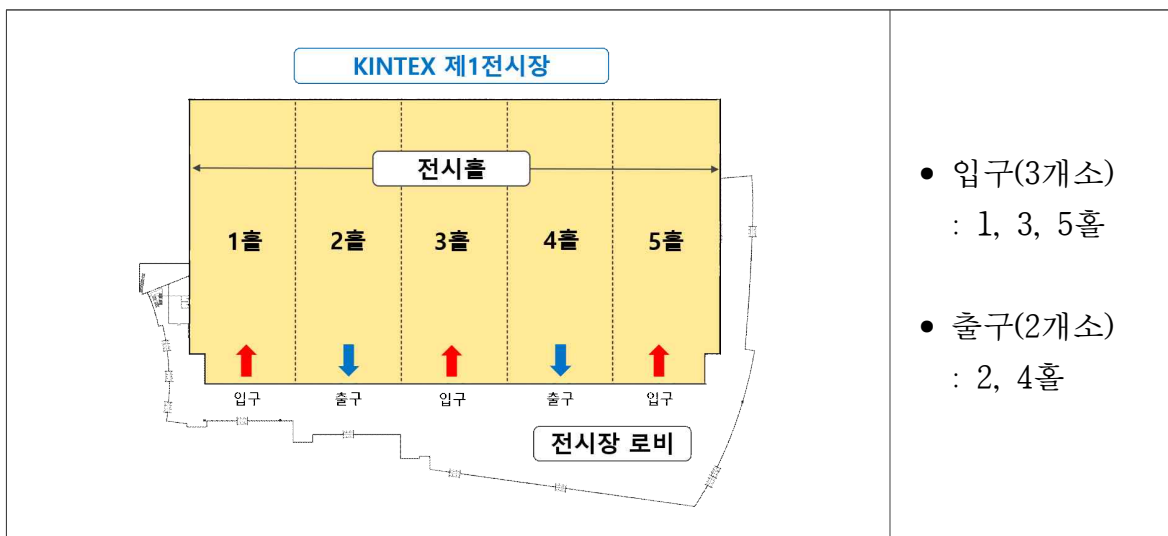

- ② 입장 대기줄 운영 및 비닐장갑 착용 의무
 - 대기줄에 1.5m 거리두기 바닥 유지선 부착

2) 등록을 완료한 관람객(참가업체 포함)이 전시장 로비에서 전시홀로 출입하는 모든 입출구 통제

- 손소독제 배치 및 비닐장갑 미착용자 착용안내 (또는 2차 배포)
 - 대기줄 안내요원 : 거리두기 및 비닐장갑 착용 후 입장 안내
- ③ (2차) 체온측정
- 열화상카메라(혹은 비접촉식 체온계)를 이용한 2차 체온측정
 - 발열 참관객 대상 추가 체온측정
- ④ 홀 입구 간호인력 배치
- 발열자 발생 시, 즉각적인 조치를 위한 간호인력 배치
 - 간호사를 책임자로 하여 발열자 격리장소(전시장 외부 텐트)로 이동 후, 관련 조치 시행

4단계

전시품 관람 및 상담단계

전시홀 내부

- ① 참관객 준수사항
- 참관객 **마스크 및 비닐장갑 착용 의무**
 - 마스크 착용 요청 불응 시, 퇴장 조치
 - 전시홀 내, 식음료 반입 및 취식 금지 (보건당국 권고사항)
 - 만 36개월 미만 영아 전시홀 입장 금지
 - 영아의 경우 마스크 착용이 건강에 지장을 줄 수 있다는 질병관리 본부의 의견에 따라 마스크 착용 요청 불가로 입장 금지 조치 시행
 - 순찰요원 : 미착용자 준수요청 및 불응 시 퇴장 조치
 - 순찰 시, 마스크 바르게(코까지 완전 덮는) 착용 요청
- ② 참관객 접촉 최소화를 위한 부스배치
- 통로(복도) 4m 이상 확보
 - 참관객 관람동선(One-way) 안내 : 바닥 유도선 부착
- ③ 전시홀 내 최다 참관객 입장인원 조절
- 참관객 간의 2m(최소 1m) 이상 거리를 유지할 수 있도록 입장 이용객 조절하는 등 밀도 조절

□ 전시장 소독방역

구분	전시홀 내부	로비, 전시장 외곽 지역
소독 방식	(땀는소독) 전시홀 공용물품 및 공용부스	(소독매트) 모든 전시장 입구 배치 (땀는소독) E/V, E/S, 손잡이, 화장실 등
소독 시기	(장치, 행사기간) 2회/일 이상 수시 소독요원 홀당 2인 배치	(장치, 행사기간) 2회/일 이상 수시

□ 전시홀 환기장치 운영 (외부공기 100% 유입)

- 외부공기 100% 유입(내부공기 100% 배출) 공조 실시
 - 행사기간 때 시간 공조 가동하여 신선한 외부공기로 내부공기 교체
- 전시홀 냉방 가동 시, 2시간 냉방 후 1시간 환기 필수

□ 참관객 체크사항 정리

- 발열 또는 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문 자제하기
- 취약계층(만 3개월 미만 영유아) 및 고위험군(65세 이상 어르신, 임산부, 만성질환자 등)은 전시회 방문 자제하기
- 다른 사람과 최소 1m 이상(2m 이상 권장) 거리 두고, 마스크 착용하기
- 전시회 참관시 현장등록보다 사전등록 하기
- 전시회 입장 전 참관객 등록신청서(신원확인) 작성 및 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 등 방역에 협조하기
- 전시회 바이어는 참가업체와 상담 시 악수 등 신체접촉을 자제하고 밀폐된 공간을 피하며 마스크 착용 후 상담 진행하기
- 한 개의 전시부스에 인원이 밀접하지 않도록 분산하여 관람하기
- 전시시설 내 다른 사람들과 음식 및 음료 나눠먹기 등 자제하기

첨부1 코로나19 의심환자 발생 시 현장 대응절차

<p>체온측정 (지정 출입구)</p>	<p>담당 : 주최자 & 킨텍스 운영요원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주최자 운영요원 (행사별 1명 배치) 비접촉식 체온계로 체온 체크 / 출입 통제 및 관리 담당 - 킨텍스 운영요원 (입구별 1명 배치) 안면인식 체온계로 체온 체크 37도 이상 발열자 발생시 2차 체온 측정 특이사항 발생시 킨텍스 방역담당자에게 즉시 보고
<p>발열자 안내</p> <hr/> <p>킨텍스 담당자 연락/보고</p>	<p>담당 : 킨텍스 간호사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 37도 이상 발열자 → 킨텍스 출입 통제 - 발열자는 보호장구(KF94 마스크, 비닐장갑, 비닐옷) 후 조치 대기 <p>담당 : 킨텍스 운영요원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 킨텍스 담당자에 즉시 보고 ① 시설운영팀 방역담당자 : 031-995-8057 ② 임대3팀 계약담당자 : 031-995-8037/8183/8173 ③ 고객지원팀 행사담당자 : 031-995-8139
<p>지정 격리장소 이동</p>	<p>담당 : 킨텍스 간호사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 간호사가 발열자를 격리장소로 이동 안내 - 격리장소 : 1전_1-2홀사이/2전_1층 분수대(구급차 총 2대 대기) ※ 담당자 보호장구 교체시 방역폐기물 수거함 활용
<p>인적사항 확보 및 체크리스트 작성</p>	<p>담당 : 킨텍스 운영요원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기본 인적사항, 방문 목적 등 체크리스트 작성 확인 - 최근 2주 이내 확진자 접촉 여부, 국내외 방문 여부 등 확인
<p>질병관리본부 의심환자 발생 신고 안내</p>	<p>담당 : 킨텍스 방역담당자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 질병관리본부(1339) 신고 절차 진행 ※ 킨텍스 방역담당자, 발열자에게 신고방법 안내 ※ 질병관리본부 신고는 발열자 직접 신고가 원칙
<p>선별진료소 이동 안내 서구보건소 전파</p>	<p>담당 : 킨텍스 방역담당자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 코로나19 의심환자 판별 시, 인근 선별진료소(백병원) 이동 유도 ※ 단순발열 시 보건소 안내 / 중증인 경우 병원으로 안내 ※ 자차 이용을 원칙으로 안내하되, 불가피한 경우 구급차 이용 - 유증상자(의심환자)만 검사 안내(밀접접촉자는 확진판정 이후 검사) - 킨텍스 방역담당자, 일산서구보건소에 사건상황 전파 및 공유
<p>살균 방역</p>	<p>담당 : 킨텍스 방역담당자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 발열자 이동 후 격리장소 및 이동 동선 전체 살균 방역 실시